

គ្រឿងការកែបរកមានគុណត្រាយ

ជាន់កគបគុណវត្ថុត្រាយ
ក្រសួងការងារអូតសាងក្រោម

คำนำ

ปัจจุบันสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 50 ประเภท ด้วยความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมนี้ทำให้การนำเข้า วัตถุอันตรายมีปริมาณเฉลี่ยปีละ 2 ล้านเมตริกตัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ วัตถุอันตรายมีประโภชน์มากหมายแต่ก็มีโทษหันต์ได้ เช่น กัน ดังปรากฏอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากวัตถุอันตรายบ่อยครั้งทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย ดังนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ได้แก่ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง และการใช้ จะต้องปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยโดยตลอด

คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเล่มนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยคุณอาจารย์มหาวิทยาลัย เอกชน และภาคอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นความรู้สำหรับการจัดการและปฏิบัติให้สถานเก็บรักษาวัตถุอันตราย มีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นการยกระดับการประกอบธุรกิจเคมี และอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบและอยู่ในระดับมาตรฐานสากล เนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ได้แก่ มาตรการป้องกัน เช่น อาคาร พื้น ผนัง ประตูนก เนิน และการระบายน้ำอากาศ เป็นต้น มาตรการการป้องกัน เช่น การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องหมายความปลอดภัย การจัดการเมื่อเกิดการหลรร์ว่าไฟ คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจำแนกประเภทวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับวัตถุอันตรายบางประเภท และการเก็บวัตถุอันตรายนอกอาคาร

คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตรายนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และบุคลากรผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายสามารถนำไปใช้บริหารจัดการและปฏิบัติให้สถานเก็บรักษาวัตถุอันตรายมีความปลอดภัยได้

กลุ่มกำกับดูแลผู้เชี่ยวชาญอุบคตราณเฉพาะ
สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1 มีนาคม 2550

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบุคคลจากอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ผู้เสียสacrifice เวลา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมมีส่วนช่วยให้กูมีการเก็บรักษาวัตถุอันตรายสำเร็จด้วยดี ดังนี้

คุณประกิต หาญอิทธิกุล	บริษัท คลาเรียนท์เคมีคอลซประเทศไทย จำกัด
รศ.ดร.พรพิมล กรองทิพย์	คณะสารสนเทศสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณมานะบีร์ โภคเดอร์	กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณ索พอส โภณลมณี	บริษัท เลนโซ่ท่อร์มินอล จำกัด
คุณอมรรัตน์ อช.โชคพิวงศ์	บริษัท เมอร์ค จำกัด
คุณชาญ ธรรมศกุล	สมาคมธุรกิจเคมี

กลุ่มกำกับดูแลผู้เชี่ยวชาญอุบคคลการเฉพาะ
สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1 มีนาคม 2550

สารบัญ

เรื่อง	
หน้า	
1	1. กำจัดความ
2	2. สถานที่เก็บรักษาตู้อันตราย
2	2.1 ผนังอาคารและกำแพงกันไฟ
2	2.2 พื้น
2-3	2.3 ประตูและทางออกฉุกเฉิน
3	2.4 หลังคา
3	2.5 ระบบระบายอากาศ
3-4	2.6 ระบบไฟฟ้า แสงสว่างฉุกเฉิน และอุปกรณ์ไฟฟ้า
4	2.7 การป้องกันไฟฟ้า
4-5	2.8 ระบบเตือนภัย
5-7	2.9 การระงับอัคคีภัย
7	2.10 ระบบกักเก็บน้ำที่ผ่านการดับเพลิง
3	3. การจำแนกประเภทตู้อันตรายสำหรับการจัดเก็บ
8-17	3.1 ประเภทตู้อันตรายสำหรับการจัดเก็บ
17-22	3.2 วิธีการจำแนกประเภทตู้อันตราย
23-27	3.3 วิธีการจัดเก็บตู้อันตราย
4	4. มาตรการการป้องกัน
28	4.1 การจัดการด้านสุขศาสตร์
28-29	4.2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
29	4.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
29-30	4.4 เครื่องหมายความปลอดภัย
30	4.5 เส้นทางการจราจร และบริเวณรับส่งสินค้า
30	4.6 การเคลื่อนย้ายตู้อันตราย
30-31	4.7 มาตรการเก็บรักษาตู้อันตรายในอาคาร
31-32	4.8 การจัดการเมื่อเกิดการหลรรดาไฟและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
32	4.9 การกำจัดของเสีย

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง

หน้า

4.10 โปรแกรมการนำร่องรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย 32

4.11 คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน 32-33

4.12 การฝึกอบรม 33

4.13 มาตรการการป้องกันอื่นๆ 33-34

5. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับวัตถุอันตรายบางประเภท

5.1 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัตถุอันตรายประเภทวัตถุระเบิด 35-36

5.2 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัตถุอันตรายประเภทก๊าซ 36

5.3 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัตถุอันตรายประเภทสารไวไฟ 36-37

5.4 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัตถุอันตรายประเภทสารออกซิไดส์ 37

6. การเก็บบัญชีรายการเอกสาร

เอกสารอ้างอิง 39

บทคัดย่อคู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ปัจจุบันสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 50 ประเภท ด้วยความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมนี้ทำให้การนำเข้าวัตถุอันตรายมีปริมาณเฉลี่ยปีละ 2 ล้านเมตริกตัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ วัตถุอันตรายมีประโยชน์มากหมายแต่ก็มีโทษหันต์ได้เช่นกัน ดังปรากฏอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากวัตถุอันตรายบ่อยครั้งทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหมาย ดังนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ได้แก่ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง และการใช้ จะต้องปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยโดยตลอด

คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเล่มนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอาจารย์มหาวิทยาลัย เอกชน และภาคอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นความรู้สำหรับการจัดการและปฏิบัติให้สถานเก็บรักษาวัตถุอันตราย มีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นการยกระดับการประกอบการธุรกิจเคมี และอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบและอยู่ในระดับมาตรฐานสากล เนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ได้แก่ มาตรการป้องกัน เช่น อาคาร พื้น ผนัง ประตูบุกเบิก และการระบายน้ำออก เป็นต้น มาตรการการป้องกัน เช่น การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องหมายความปลอดภัย การจัดการเมื่อเกิดการหลรรไหลด คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจำแนกประเภทวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับวัตถุอันตรายบางประเภท และการเก็บวัตถุอันตรายนอกอาคาร

คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตรายนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และบุคลากรผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายสามารถนำไปใช้บริหารจัดการและปฏิบัติให้สถานเก็บรักษาวัตถุอันตรายมีความปลอดภัยได้

กลุ่มกำกับดูแลผู้เชี่ยวชาญบุคลากรเฉพาะ
สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1 มีนาคม 2550

การเก็บรักษาวัตถุอันตราย

1. คำจำกัดความ

“สถานที่เก็บรักษา” หมายถึง สถานที่ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ผลิต หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ใช้เก็บรักษาวัตถุอันตราย ซึ่งได้แก่ อาคารคลังสินค้าหรือ โกดัง

“ผนังอาคาร” หมายถึง ผนังรอบอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายและก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไฟหรือก่อเป็นกำแพงกันไฟตามความเหมาะสม

“วัสดุที่ไฟ” หมายถึง วัสดุก่อสร้างที่ไม่ติดไฟง่าย

“กำแพงกันไฟ” หมายถึง ส่วนก่อสร้างในแนวตั้ง วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งพื้นที่ภายในอาคาร และการป้องกันไฟลุกไหม้ การสร้างทำจากวัสดุที่ไฟ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของวัสดุและความหนาของกำแพง ระยะเวลาของการทนไฟ มีดังนี้ 30 นาที 60 นาที 120 นาที และ 180 นาที โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

“เครื่องหมายความปลอดภัย” หมายถึง เครื่องหมายที่มีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง สำหรับกิจกรรมสถานการณ์ และการให้ข้อมูลหรือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ/หรือสุขภาพอนามัยในการทำงาน โดยใช้สีร่วมกับสัญลักษณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“หีบห่อ” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ (packages) และ Intermediate Bulk Containers (IBCs) สำหรับบรรจุวัตถุอันตราย เพื่อการจัดเก็บในอาคาร

“บรรจุภัณฑ์ (packages)” หมายถึง กางขนาดที่ใช้บรรจุวัตถุอันตราย ซึ่งความจุสูงสุดไม่เกิน 450 ลิตร มวลสุทธิสูงสุดไม่เกิน 400 กิโลกรัม

“Intermediate Bulk Containers (IBCs)” หมายถึง กางขนาดที่ใช้บรรจุวัตถุอันตราย ซึ่งมีความจุดังนี้

ก) ไม่เกิน 3.0 ลูกบาศก์เมตร (3,000 ลิตร) สำหรับของแข็งและของเหลวในกลุ่มการบรรจุที่ II และ III

ข) ไม่เกิน 1.5 ลูกบาศก์เมตร สำหรับของแข็งในกลุ่มการบรรจุที่ I เมื่อบรรจุใน IBCs ที่ทำจากพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้หรือคงรูป หรือวัตถุประกอบที่มีกางขนาดพลาสติกอยู่ภายใน หรือแผ่นไฟเบอร์หรือไม่

ค) ไม่เกิน 3.0 ลูกบาศก์เมตร สำหรับของแข็งในกลุ่มการบรรจุที่ I เมื่อบรรจุใน IBCs ที่เป็นโลหะ

“บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กอบภัย” หมายถึง บรรจุภัณฑ์พิเศษ ที่นำไปใช้บรรจุหีบห่อที่ชำรุด บกพร่อง หรือมีการร้าวไหลของวัตถุอันตรายซึ่งหากหรือร้าวไหลจะขณะส่งหรือจัดเก็บเพื่อการกอบภัยเอกสารไปใช้ใหม่หรือในกำจัด

“การจำแนกประเภทวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ” หมายถึง การจัดประเภทวัตถุอันตรายตามลักษณะสมบัติทางกายภาพ เคมี หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้ในการจัดเก็บวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย

“ข้อกำหนดพิเศษ” หมายถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ วัตถุระเบิด ก๊าซ สารไวไฟ และสารออกซิไดส์

2. สถานที่เก็บรักษาตู้อันตราย

อาคารเก็บรักษาวัสดุอันตราย จะต้องมีความนิ่นคงแข็งแรงเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร และต้องมีลักษณะดังนี้

2.1 ผนังอาคารและกำแพงกันไฟ

2.1.1 ผนังอาคารและกำแพงกันไฟ ต้องสามารถทนไฟได้ กำแพงกันไฟต้องมีความสูงขึ้นไปเหนือหลังคา $0.30\text{-}1.00$ เมตร และยื่นออกจากผนังด้านข้าง $0.30\text{-}0.50$ เมตร ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดในข้อกำหนดพิเศษ หรือวิธีการอื่นๆ ที่สามารถป้องกันการลุกไหม้ของไฟได้

2.1.2 อาคารเก็บรักษาตู้อันตรายที่มีความกว้างน้อยกว่า 30 เมตร และมีพื้นที่ดังแต่ $1,200$ ตารางเมตร ขึ้นไป จะต้องมีผนังกันไฟกันตัดตอนที่มีระยะห่างจากกันไม่เกิน 40 เมตร

2.1.3 กรณีอาคารเก็บรักษาตู้อันตรายมีระยะห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า 10 เมตร ผนังอาคารด้านดังกล่าวต้องสร้างด้วยกำแพงกันไฟที่มีระยะเวลาทนไฟอย่างน้อย 90 นาที ยกเว้นอาคารเก็บรักษาตู้อันตรายที่ใช้เก็บสารไม่ติดไฟเท่านั้น

2.2 พื้น

2.2.1 พื้นต้องแข็งแรง เพียงพอต่อการรับน้ำหนักวัสดุอันตรายทั้งหมดที่จัดเก็บ

2.2.2 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องทนต่อน้ำและวัสดุอันตราย

2.2.3 กรณีเก็บของเหลวไวไฟ ก๊าซไวไฟและวัสดุระเบิด พื้นต้องนำไฟฟ้าได้ ไม่เกิดไฟฟ้าสถิต

2.2.4 พื้นอาคารต้องไม่ชุ่มชื้นของเหลว เรียน ไม่ลื่น ไม่มีรอยแตกร้าว และทำความสะอาดง่าย

2.3 ประตูและทางออกฉุกเฉิน

จำนวน ขนาด ตำแหน่ง และวัสดุที่ใช้ก่อสร้างประตู ขึ้นอยู่กับการออกแบบ การใช้ประโยชน์ของห้อง พื้นที่ และจุดประสงค์การใช้งานของประตูดังนี้

2.3.1 ประตูสำหรับการเข้า-ออก ต้องมีอย่างน้อย 2 ประตู ซึ่งรวมถึงประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านตรงกันข้าม

2.3.2 ประตูเข้า-ออก ที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้า จะต้องมีความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เดินผ่าน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีป้ายสัญลักษณ์ชัดเจน

2.3.3 ประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินต้องเปิดออกได้่ายางเดียวจากด้านใน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ต้องไม่ถูกปิดตายด้วยกุญแจ ไม่เป็นประตูบานเลื่อน รวมทั้งต้องไม่เป็นประตูที่ไปสู่พื้นที่ที่เป็นทางตัน

2.3.4 บริเวณใกล้ประตูฉุกเฉิน ต้องมีไฟฉุกเฉิน ติดสัญลักษณ์ชัดเจน ขนาดเหมาะสมที่สามารถมองเห็นได้แม้ในความมืดและไม่มีสิ่งกีดขวาง

2.3.5 ประตูนูกนิ่น ต้องมีอย่างน้อย 2 ทางในทิศทางตรงกันข้าม กรณีอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายขนาดใหญ่ ต้องมีทางออกนูกนิ่นทุกๆ 35 เมตร

2.3.6 ประตูกันไฟ เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงกันไฟ สามารถทนไฟเป็นเวลาไม่น้อยกว่า กำแพงกันไฟนั้น

2.3.7 ประตูกันไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงกันไฟที่กันระหว่างห้อง ต้องออกแบบให้ปิดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเชื่อมกับสัญญาณเตือนภัย

2.3.8 ประตูเข้า-ออก ประตูสำหรับขนส่งสินค้า ประตูกันไฟ ที่เป็นประตูบานเลื่อนจะต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการหลุดล้มจากการ

2.4 หลังคา

2.4.1 หลังคานอกจากกันฝนได้แล้ว ต้องออกแบบให้มีการระบายความร้อนในการจัดเก็บและระบบควันขณะเกิดเพลิงใหม่ได้

2.4.2 โครงสร้างหลักที่รองรับหลังคาน้ำดี ได้รับการปกป้องด้วยวัสดุไม่ติดไฟ

2.4.3 วัสดุที่ใช้มุงหลังคา ต้องทนไฟได้ 30 นาที

2.4.4 หลังคาน้ำดีไม่มีฝ้า หากมีความจำเป็นต้องมีฝ้า เช่น ห้องควบคุมความเย็นฝ้าต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ และต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อนไว้ได้หลังคา

2.4.5 หากมีความจำเป็นต้องทำการจัดเก็บโดยเปลี่ยนห้องตามแนวตั้ง พื้นและโครงสร้างพื้นต้องสามารถทนไฟได้นานอย่างน้อย 90 นาที

2.5 ระบบระบายอากาศ

2.5.1 อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย ต้องมีการระบายอากาศที่ดี โดยคำนึงถึงประเภทของวัตถุอันตราย และสภาพการทำงานที่ปลอดภัย

2.5.2 ระบบระบายอากาศในอาคาร ต้องจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิชีกัด

2.5.2.1 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เช่น วิธีระบายอากาศผ่านช่องระบายอากาศระหว่างหลังคา 2 ชั้นที่ช้อนกันอยู่กลางห้อง (หลังคางรงนก)

2.5.2.2 การระบายอากาศโดยวิชีกัด ต้องได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

2.6 ระบบไฟฟ้า แสงสว่างฉุกเฉิน และอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.6.1 การออกแบบและติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับล่าสุดซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการวิชาการสาขาวิชากรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2.6.2 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างฉุกเฉินภายในอาคารสำหรับเก็บวัตถุอันตรายจะต้องออกแบบและติดตั้งเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ หรือระเบิด

2.6.3 การติดตั้งหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างภายในอาคารเก็บรักษาตู้อันตราย ควรอยู่เหนือเส้นทางการเคลื่อนย้าย และสูงเหนือจากวัตถุอันตรายอย่างน้อย 0.50 เมตร ชนิดของหลอดไฟ และตำแหน่งในการติดตั้งต้องไม่ก่อให้เกิดความร้อนต่อวัตถุอันตราย

2.6.4 โคมไฟชนิด Metal halide และ Mercury ต้องมีฝาครอบป้องกันหลอดตกสูงพื้น

2.6.5 อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีการต่อสายดิน และมีระบบป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

2.6.6 บริเวณพื้นที่อันตรายที่มีการจัดเก็บและขนถ่ายสารไวไฟ ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) ให้เหมาะสมกับวัตถุอันตรายที่จัดเก็บนั้นๆ

2.7 การป้องกันไฟฟ้า

ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันไฟฟ้าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง กำหนดโดยคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

2.7.1 อาคารเก็บรักษาตู้อันตราย ต้องติดตั้งระบบสายล่อฟ้า

2.7.2 สิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่อยู่ในระยะ 30 เมตร ของสิ่งปลูกสร้างที่เก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ ต้องติดตั้งระบบสายล่อฟ้า

2.7.3 การติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ให้ออกแบบและติดตั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญ

2.8 ระบบเตือนภัย

2.8.1 สัญญาณเตือนภัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

2.8.1.1 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นสัญญาณที่กดเรียกโดยพนักงานหรือโดยอุปกรณ์การตรวจจับ สัญญาณเสียงต้องได้ยินทั่วทั้งพื้นที่ของคลังสินค้าเพื่อแจ้งเหตุให้ทุกคนได้ทราบ โดยทั่วไปสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นเสียงหวุดยาวยาว 1 นาที

2.8.1.2 สัญญาณแจ้งเหตุก้าชรัว เป็นสัญญาณเสียงเมื่อเครื่องตรวจจับก้าชตรวจพบความเข้มข้นของก้าชเกินระดับที่ตั้งไว้ สัญญาณเสียงต้องได้ยินทั่วทั้งพื้นที่ของคลังสินค้าเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่กำหนดไว้ สัญญาณเสียงแจ้งเหตุก้าชรัวเป็นเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆ และจะคงที่เป็นเวลา 1 นาที ที่ระดับเสียงหนึ่งและลดลงจากนั้น

ทั้งนี้ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสัญญาณแจ้งเหตุก้าชรัวต้องเป็นเสียงสัญญาณที่มีเสียงต่างกัน

2.8.2 ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยแบบกดในตำแหน่งที่เหมาะสมทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร ระดับเสียงต้องเป็นเสียงที่ดังและแตกต่างจากเสียงปกติตามสภาพแวดล้อมและทดสอบการทำงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง

2.8.3 อุปกรณ์การตรวจจับ โดยทั่วไปจะออกแบบเพื่อให้สามารถตรวจจับควันลักษณะของเพลิงไหม้ได้ตั้งแต่หนึ่งแบบหรือมากกว่า ได้แก่ ตรวจจับความร้อน (Heat detector) ตรวจจับควัน (Smoke

detector) ตรวจจับเปลวไฟ (Flame detector) หรือตรวจจับก๊าซ (Gas detector) การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับขึ้นกับประเภทวัตถุอันตรายที่จัดเก็บและสภาพแวดล้อมในแต่ละสถานที่ ซึ่งบางสถานที่อาจต้องใช้อุปกรณ์ตรวจจับหลายแบบผสมกันเพื่อให้การตรวจจับมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การออกแบบและติดตั้งให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยได้รับความเห็นชอบและรับรองจากวิศวกรที่ได้รับการเขียนทะเบียนจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย

2.9 การระงับอัคคีภัย

2.9.1 อุปกรณ์ดับเพลิง

2.9.1.1 อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย ต้องมีเครื่องดับเพลิงที่มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ และต้องได้รับการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง ควรจัดให้มีพงกเคมีแห้ง ABC ขนาด 12 กิโลกรัมอย่างน้อย 1 เครื่อง ต่อพื้นที่ 200 ตารางเมตร และขนาด 50 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่องสำหรับคลังสินค้าของเหลวไวไฟ

2.9.1.2 อุปกรณ์ดับเพลิงต้องติดตั้งในสถานที่เหมาะสม พร้อมจัดทำแผนผังที่มีขนาดเหมาะสมแสดงตำแหน่งของเครื่องดับเพลิงทั้งหมด

2.9.1.3 อุปกรณ์การดับเพลิง ต้องเคลื่อนย้ายโดยง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

2.9.1.4 อุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายแสดงที่เก็บอุปกรณ์ รวมทั้งป้ายบอกทางไปยังที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงต้องใช้สีแดง

2.9.1.5 ประเภทของเพลิง มีดังนี้

ประเภท ก (Class A) เป็นเพลิงที่เกิดจากของแข็งติดไฟ เช่น ไม้ ผ้า ยาง กระดาษ และพลาสติก เป็นต้น

ประเภท ข (Class B) เป็นเพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ และก๊าซติดไฟ ต่าง ๆ เช่น น้ำมัน สารบี น้ำมันชักเงา น้ำมันดิน ตัวทำละลาย ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซหุงต้ม เป็นต้น

ประเภท ค (Class C) เป็นเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

ประเภท ง (Class D) เป็นเพลิงที่เกิดจากโลหะที่ลุกติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียม ลิเธียม และโซเดียม เป็นต้น

2.9.1.6 ประเภทของสารที่ใช้ในการดับเพลิง ให้เลือกใช้สารดับเพลิงตามประเภทของเพลิง ดังนี้

สารดับเพลิง	ประเภทของเพลิง			
	ประเภท ก (Class A) เพลิงที่เกิดจากของแข็ง	ประเภท ข (Class B) เพลิงที่เกิดจากของเหลว	ประเภท ค (Class C) เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า	ประเภท ง (Class D) เพลิงที่เกิดจากโลหะที่ถูกติดไฟได้
น้ำ(ในถังดับเพลิงแบบมือถือ)	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ไม่ได้
ผงเคมีแห้งแบบ ABC	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
ผงเคมีแห้งแบบ BC	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
โฟม	ใช้ได้	ใช้ได้สำหรับของเหลวและใช้ไม่ได้กับก๊าซ	ใช้ไม่ได้	ใช้ไม่ได้
Aqueous Film Forming Foam (AFFF)	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ไม่ได้
คาร์บอนไดออกไซด์	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
ผงเคมีชนิด D	ใช้ไม่ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้

2.9.2 ระบบน้ำดับเพลิง

2.9.2.1 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Water Sprinkling System) ที่ติดตั้งในคลังสินค้าหัวกระจายน้ำต้องติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถฉีดน้ำ หรือสารเคมีผสมน้ำดับเพลิงได้อย่างเหมาะสม สามารถกระจายคลุมสินค้าได้ทั่วถึง กรณีที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำตามชั้นวางสินค้า (In-rack sprinkler) อย่างน้อยที่สุดต้องมีหัวกระจายน้ำทุกๆ 2 ชั้น

2.9.2.2 ระบบหัวรับน้ำดับเพลิง (Water Hydrant) จำนวนหัวรับน้ำดับเพลิงและระยะห่างระหว่างหัวรับน้ำดับเพลิงแต่ละจุดขึ้นอยู่กับความยาวของสายดับเพลิงและความดันของน้ำ โดยทั่วไปหัวรับน้ำดับเพลิงจะอยู่ห่างกัน 50 เมตร

2.9.2.3 สายน้ำดับเพลิง (Hose) ต้องมีขนาดความยาวและจำนวนเพียงพอที่จะควบคุมเพลิงได้และสามารถใช้ได้ทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ข้อต่อสายส่วนน้ำดับเพลิง รวมทั้งข้อต่อสายส่วนน้ำดับเพลิงและระบบอกรถที่ใช้ฉีดดับเพลิงทั่วไปจะต้องเป็นแบบเดียวกันหรือสามารถเข้ากันกับอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่นนั้น

2.9.2.4 ปริมาณน้ำดับเพลิงที่ใช้ในการดับเพลิง จะต้องมีเพียงพอเพื่อใช้ในการ扑滅เพลิงกับสารเคมีที่จัดเก็บนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ควรจัดให้มีปริมาณน้ำสำรอง 100 ลบม. ต่อชั่วโมง สำหรับคลังสินค้าที่มีเนื้อที่น้อยกว่า 2,500 ตรม. และ 200 ลบม. ต่อชั่วโมง สำหรับคลังสินค้าที่มีเนื้อที่มากกว่า 4,000 ตรม.

2.9.2.5 การออกแบบและการติดตั้งระบบนำดับเพลิง จะต้องได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากวิศวกร ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมรับรอง

2.10 ระบบกักเก็บน้ำที่ผ่านการดับเพลิง

2.10.1 น้ำที่ผ่านการดับเพลิง ต้องระบายน้ำลงสู่ป่ากักเก็บ และได้รับการบำบัดโดยวิธีที่เหมาะสมก่อนระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

2.10.2 ความจุของบ่อ กักเก็บ ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการกักเก็บน้ำไม่ให้ล้น และ ไหลไปที่อื่น ปริมาตรความจุขึ้นกับขนาดพื้นที่ของสถานที่เก็บ ดังนี้

พื้นที่รวมของคลังสินค้าทั้งหมด (ตารางเมตร)	ความจุของบ่อ กักเก็บน้ำ (ลูกบาศก์เมตร)
25	6
20	12
75	18
100	25
150	40
200	55
250	70
300	90
400	125
มากกว่าหรือเท่ากับ 500	150

2.10.3 บ่อ กักเก็บน้ำสามารถทำได้โดยการทำบ่อซีเมนต์ภายนอกอาคารคลังสินค้าหรือโดยวิธีทำทางลาดที่คลังสินค้าเพื่อป้องกันของเหลวไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอก

3. การจำแนกประเภทวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ

เพื่อให้การเก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไปอย่างปลอดภัยต้องมีการจำแนกประเภทวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บให้เหมาะสมกับลักษณะความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่านั้น คุณสมบัติความเป็นอันตรายหลักของสารที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ คุณสมบัติการติดไฟ การระเบิด และการออกซิไดส์คุณสมบัติของสารที่นำมายังงาน ได้แก่ ความเป็นพิษ ความกัดกร่อน สำหรับคุณสมบัติเกี่ยวกับความระหายเชื่อง ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่นำมายังงานในรายละเอียดของประเภทวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ ทั้งนี้การจำแนกประเภทวัตถุอันตรายดังอยู่ภายใต้การคุ้มครองบุคคลการเฉพาะที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย” ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3.1 ประเภทวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ มีดังนี้

3.1.1 วัตถุอันตรายประเภท 1 วัตถุระเบิด (Explosive substances) หมายถึง วัตถุระเบิดตามเกณฑ์ของกฎหมายวัตถุระเบิดของกระทรวงกลาโหม หรือกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 (ตาม UN - Recommendations หรือข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับประเทศไทยเล่มที่ 1)

3.1.2 วัตถุอันตรายประเภท 2A ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายในร่างกายได้ความดัน (Compressed, liquefied and dissolved gases) หมายถึง ก๊าซซึ่งมีสภาพก๊าซโดยสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 20°C ที่ความดันปกติ 101.3 กิโลปascal รวมถึงก๊าซตามกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 2 (ตาม UN - Recommendations หรือข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับประเทศไทยเล่มที่ 1) และก๊าซที่ถูกจำแนกให้อยู่ในประเภทอื่นตามกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตราย (เช่น ก๊าซ hydrogen fluoride ที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่ 8) แต่ไม่รวมถึงก๊าซอัดที่บรรจุอยู่ในกระป๋องสเปรย์ และไม่รวมถึงก๊าซเหลวอุณหภูมิต่ำ (Refrigerated liquefied gas or Cryogenic liquefied gas)

3.1.3 วัตถุอันตรายประเภท 2B ก๊าซภายในร่างกายได้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) (Pressurized small gas containers; aerosol can/aerosol container) หมายถึง ภาชนะปิดที่มีความดัน (Pressure Receptacles) อุปกรณ์น้ำดื่มและของลอกอย (Aerosol Dispensers) ภาชนะที่ทำด้วยโลหะ แก้ว หรือพลาสติกที่ออกแบบให้ใช้งานครั้งเดียว ซึ่งภายในบรรจุภัณฑ์นี้ประกอบด้วยก๊าซอัด หรือก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายในร่างกายได้ความดันที่อัดลงไว้ในบรรจุภัณฑ์นั้นซึ่งอาจมีหรือไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอื่นที่อยู่ในรูปของเหลว ของเหลวข้น หรือผง ภาชนะบรรจุจะมีอุปกรณ์ฉีดพ่นสำหรับฉีดพ่นสารเคมีในรูปอนุภาคของแข็งหรือของเหลว ที่แขวนตัวอยู่อยู่ในละอองก๊าซ ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ฉีดพ่นออกมามีรูปโฟม หรือของเหลวข้น หรือผง หรือของเหลว

3.1.4 วัตถุอันตรายประเภท 3A ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) หมายถึง ของเหลวที่มีชุดวันไฟไม่เกิน 60°C การทดสอบแบบถ้วยปิด (closed cup) ทั้งนี้ของเหลวที่มีความหนืด อาจจัดอยู่ใน

ประเภท 3A หรือประเภท 10 ที่ได้ขึ้นกับคุณสมบัติความหนืด ความสามารถในการลุกกระเจยของไฟ และคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดบรรยายกาศที่พร้อมจะระเบิด

3.1.5 วัตถุอันตรายประเภท 3B ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) หมายถึง ของเหลวที่มีชุดวารไฟระหว่าง $60\text{--}93^{\circ}\text{C}$ การทดสอบแบบถ้วยปิด (closed cup) และมีคุณสมบัติผสมเข้ากันน้ำไม่ได้

3.1.6 วัตถุอันตรายประเภท 4.1A ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) ที่มีคุณสมบัติการระเบิด หมายถึง สารตามกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 ที่มีคุณสมบัติระเบิด (ตาม UN - Recommendations หรือ ข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับประเทศไทยเล่มที่ 1) ได้แก่ วัตถุระเบิดที่ถูกทำให้เสื่อมความไวไฟได้โดยด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ หรือเจือจาง โดยสารอื่นเพื่อป้องกันคุณสมบัติการระเบิด (solid desensitized explosive)

3.1.7 วัตถุอันตรายประเภท 4.1B ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) หมายถึง สารตามกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 (ตาม UN - Recommendations หรือข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับประเทศไทยเล่มที่ 1) ที่ไม่มีคุณสมบัติระเบิด สามารถลุกไฟเมื่จ่ายเนื่องจากการเสียดสีกัน หรือเมื่อถูกไฟฟ้าสามารถลุกมาบนอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยผลการทดสอบเวลาเผาไฟมีน้อยกว่า 45 วินาทีในระยะทาง 100 มิลลิเมตร หรืออัตราความเร็วการเผาไฟมากกว่า 2.2 มิลลิเมตร/วินาที หากของแข็งนั้นเป็นผงโลหะ หรือผงโลหะอัดโดยต้องสามารถลุกไฟเมื่อและลุกมาบนอุปกรณ์ตามความยาวของตัวอย่างที่นำมาทดสอบในเวลาไม่นานกว่า 10 นาที รวมทั้งสารที่ทำปฏิกิริยาได้ด้วยตัวเอง (Self reactive)

3.1.8 วัตถุอันตรายประเภท 4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไฟเมื่อcontact (Substances liable to spontaneous combustion) หมายถึง สารตามกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2 (ตาม UN - Recommendations หรือข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับประเทศไทยเล่มที่ 1) ได้แก่

3.1.8.1 สาร Pyrophoric ที่เกิดความร้อนจากการที่ตัวสารเองทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศซึ่งภายใน 5 นาที อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง (auto-ignition temperature)

3.1.8.2 สาร Self-heating ที่เกิดความร้อนจากการที่ตัวสารเองทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศที่อุณหภูมิรอบตัว ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่สามารถระบายนอกไปได้ทันและสะสมอย่างต่อเนื่องอยู่ภายในจนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึงอุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง (auto-ignition temperature) สารเหล่านี้จะลุกไฟเมื่อได้ตัวเมื่อมีขนาดใหญ่(หลาຍกิໂລกรັມ)และอบอุ่นเป็นเวลานานๆ(หลาຍຫົວໂມງหรือหลาຍວັນ)

3.1.9 วัตถุอันตรายประเภท 4.3 สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ (Substances which in contact with water emit flammable gases) หมายถึง สารตามกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.3 (ตาม UN - Recommendations หรือข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับประเทศไทยเล่มที่ 1) ซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นในอากาศ สามารถให้ก๊าซไวไฟเป็นส่วนผสมของอากาศในระดับความเข้มข้นที่สามารถจุดระเบิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้

3.1.10 วัตถุอันตรายประเภท 5.1A 5.1B 5.1C สารออกซิไดส์ (Oxidizing substances) หมายถึง สารตามกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 5.1 (ตาม UN - Recommendations หรือ ข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับประเทศไทยเล่มที่ 1) เป็นสารที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องติดไฟโดยทั่วไปจะปล่อยออกซิเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหรือร่วมในการลุกไหม้ของวัสดุอื่น สารประเภทนี้บางชนิดอาจรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสารผสมอื่นได้ด้วย

3.1.10.1 ประเภท 5.1A เป็นสารออกซิไดส์ที่มีความไวการทำปฏิกิริยามาก ได้แก่ สารดังต่อไปนี้

UN-Number	Substance
1445	BARIUM CHLORATE
1447	BARIUM PERCHLORATE
1449	BARIUM PEROXIDE
1450	BROMATES, INORGANIC, N.O.S.
1452	CALCIUM CHLORATE
1453	CALCIUM CHLORITE
1455	CALCIUM PERCHLORATE
1461	CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.
1462	CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.
1470	LEAD PERCHLORATE
1471	LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or LITHIUM HYPOCHLORITE-MIXTURES with more than 39 % available Chlorine (8,8 % available Oxygen)
1472	LITHIUM PEROXIDE
1475	MAGNESIUM PERCHLORATE
1479	OXIDIZING SOLID, N.O.S.
1481	PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.
1483	PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.
1484	POTASSIUM BROMATE
1485	POTASSIUM CHLORATE
1489	POTASSIUM PERCHLORATE
1491	POTASSIUM PEROXIDE
1494	SODIUM BROMATE
1495	SODIUM CHLORATE

UN-Number	Substance
1496	SODIUM CHLORITE
1502	SODIUM PERCHLORATE
1504	SODIUM PEROXIDE
1506	STRONTIUM CHLORATE
1508	STRONTIUM PERCHLORATE
1510	TETRANITROMETHANE
1513	ZINC CHLORATE
1745	BROMINE PENTAFLUORIDE
1746	BROMINE TRIFLUORIDE
1748	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE-MIXTURES with more than 39 % available Chlorine (8,8 % available Oxygen)
1873	PERCHLORIC ACID with more than 50 % but not more than 72 % acid by mass
2015	HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED or HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED, with more than 60 % hydrogen peroxide
2466	POTASSIUM SUPEROXIDE
2495	IODINE PENTAFLUORIDE
2547	SODIUM SUPEROXIDE
2723	MAGNESIUM CHLORATE
2741	BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22 % available Chlorine
2880	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, with not less than 5,5 % but not more than 10 % water
3085	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
3087	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.
3098	OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
3099	OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.
3212	HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.
-	POTASSIUM METAPERIODATE
-	SODIUM METAPERIODATE
-	PERIODINE ACID

3.1.10.2 ประเภท 5.1B เป็นสารออกซิไดส์ ที่มีความไวปานกลางในการทำปฏิกิริยา
ได้แก่สารดังต่อไปนี้

UN-Number	Substance
1438	ALUMINIUM NITRATE
1446	BARIUM NITRATE
1448	BARIUM PERMANGANATE
1454	CALCIUM NITRATE
1456	CALCIUM PERMANGANATE
1457	CALCIUM PEROXIDE
1458	CHLORATE AND BORATE, MIXTURE
1459	CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE, MIXTURE; SOLUTION
1463	CHROMIUM TRIOXIDE; ANHYDROUS
1469	LEAD NITRATE
1473	MAGNESIUM BROMATE
1476	MAGNESIUM PEROXIDE
1477	NITRATES, INORGANIC, N.O.S.
1479	OXIDIZING SOLID, N.O.S.
1482	PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.
1486	POTASSIUM NITRATE
1487	POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE, MIXTURE
1488	POTASSIUM NITRITE
1490	POTASSIUM PERMANGANATE
1498	SODIUM NITRATE
1199	SODIUM NITRATE and POTASSIUM NITRATE
1500	SODIUM NITRITE
1503	SODIUM PERMANGANATE
1509	STRONTIUM PEROXIDE
1515	ZINC PERMANGANATE
1516	ZINC PEROXIDE

UN-Number	Substance
1796	NITRATING ACID MIXTURE
1802	PERCHLORIC ACID, with not more than 50% acid by mass
1826	NITRATING ACID MIXTURE, SPENT with not more than 50% nitric acid
2014	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, with not less than 20% but not more than 60 % hydrogen peroxide
2032	NITRIC ACID, RED FUMING
2427	POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION
2428	SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION
2429	CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION
2469	ZINC BROMATE
2573	THALLIUM CHLORATE
2626	CHLORIC ACID; AQUEOUS SOLUTION, with not more than 10% chloric acid
2627	NITRITES, INORGANIC, N.O.S.
2719	BARIUM BROMATE
2721	COPPER CHLORATE
2722	LITHIUM NITRATE
2726	NICKEL NITRITE
2976	THORIUM NITRATE, SOLID
2381	URANYL NITRATE, SOLID
3084	CORROSIVE SOLID; OXIDIZING, N.O.S.
3085	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
3086	TOXIC SOLID; OXIDIZING; N.O.S.
3087	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.
3093	CORROSIVE LIQUID; OXIDIZING, N.O.S.
3098	OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
3099	OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.
3122	TOXIC LIQUID; OXIDIZING; N.O.S.
3139	OXIDIZING LIQUID, N.O.S.
3210	CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

UN-Number	Substance
3211	PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3213	BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3214	PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3218	NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3219	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3247	SODIUM PEROXBORATE, ANHYDROUS
-	CHROMYL CHLORIDE
-	POTASSIUM IODATE
-	SODIUM IODATE
1451	CAESIUM NITRATE
1465	DIDYMUM NITRATE
1466	FERRIC NITRATE
1474	MAGNESIUM NITRATE
1477	NITRATES, INORGANIC, N.O.S.
1479	OXIDIZING SOLID, N.O.S.
1482	PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.
1492	POTASSIUM PERSULFATE
1493	SILVER NITRATE
1505	SODIUM PERSULFATE
1507	STRONTIUM NITRATE
1514	ZINC NITRATE
1872	LEAD DIOXIDE
2014	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, with not less than 20% but not more than 40 % hydrogen peroxide
2208	CALCIUM HYPOCHLORITE-MIXTURES, DRY with more than 10 %, but not more than 39 % available Chlorine
2464	BERYLLIUM NITRATE
2465	DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY or DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS
2467	SODIUM PERCARBONATE

UN-Number	Substance
2468	TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY
2627	NITRITES, INORGANIC, N.O.S.
2720	CHROMIUM NITRATE
2724	MANGANESE NITRATE
2725	NICKEL NITRATE
2727	THALLIUM NITRATE
2728	ZIRCONIUM NITRATE
3085	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
3087	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.
3098	OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
3099	OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.
3139	OXIDIZING LIQUID, N.O.S.
3210	CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3211	PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3213	BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3214	PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3215	PERSULFATES, INORGANIC, N.O.S.
3216	PERSULFATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3217	PERCARBONATES, INORGANIC, N.O.S.
3218	NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
3219	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
-	SODIUM PERBORATE - MONOHYDRATE
-	IODINE ACID
-	CALCIUM IODATE
-	IODINE PENTOXIDE

3.1.10.3 ประเภท 5.1C คือสาร Ammonium nitrate และสารผสมที่มี Ammonium nitrate เป็นส่วนประกอบ

3.1.11 วัตถุอันตรายประเภท 5.2 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxides) หมายถึง สารตามกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 5.2 (ตาม UN - Recommendations หรือข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับประเทศไทยเล่มที่ 1) เป็นสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างออกซิเจน 2 อะตอม ดังนี้ -O-O- (เปอร์ออกไซด์) ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นสารที่มีอนุพันธ์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งอะตอมของไฮโดรเจนนี้ถูกแทนที่ด้วยอนุนูลอินทรีย์ 1 หรือ 2 ตัว และหมายถึงของผสมที่มีสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์มากกว่าหรือเท่ากับ 5% ขึ้นไป สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์เหล่านี้เป็นสารไม่เสถียร เมื่อถูกความร้อน จะเกิดการแตกตัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการคายความร้อนออกมานะ

3.1.12 วัตถุอันตรายประเภท 6.1A และ 6.1B สารพิษ (Toxic substances) หมายถึง วัตถุที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังเมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสผิวหนัง หรือหายใจ หรือรับประทานเข้าไป

3.1.12.1 ประเภท 6.1A คือ สารติดไฟมีคุณสมบัติความเป็นพิษ (Combustible toxic substances) ได้แก่

- ของเหลวไวไฟที่ผสมเข้ากันนำไปได้ มีจุดควบไฟสูงกว่า 60 ถึง 93 องศาเซลเซียส ทดสอบแบบถ้วยปิด (closed cup)

- ของเหลวติดไฟที่ไม่สามารถผสมเข้ากันนำไปได้ จุดควบไฟสูงกว่า 93 องศาเซลเซียส ทดสอบแบบถ้วยปิด (closed cup)

- ของแข็งติดไฟที่ไม่อยู่ในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1B

3.1.12.2 ประเภท 6.1B คือ สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ (Non-combustible toxic substances) ได้แก่ ของเหลวไม่ติดไฟ และของแข็งไม่ติดไฟ

3.1.13 วัตถุอันตรายประเภท 6.2 สารติดเชื้อ (Infectious substances) หมายถึง สารที่เป็นจุลินทรีย์ หรือมีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบ หรือพยาธิ ที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ จุลินทรีย์เหล่านี้ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส ริกเก็ตเตซิยา (rickettsias) เชื้อรำ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

3.1.14 วัตถุอันตรายประเภท 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive substances) หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใดๆ ที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งมีโครงสร้างภายในอะตอมที่ไม่คงด้วยเวลาและสถานที่โดยการปลดปล่อยรังสีออกมานะ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

3.1.15 วัตถุอันตรายประเภท 8A และ 8B สารกัดกร่อน (Corrosive substances) หมายถึง สารซึ่งโดยปฏิกิริยาเคมี จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต หรือในกรณีเกิดการร้าว แหล่งจ่ายกัดกร่อนจะต้องห้ามกระทำการทั้งทำลายสินค้าอื่นๆ หรือพาหนะที่ใช้ขนส่งสารพิษนี้อาจทำให้เกิดอันตรายอย่างอื่นได้ด้วย แบ่งเป็น

3.1.15.1 ประเภท 8A คือ สารติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกร่อน (Combustible corrosive substances) ได้แก่

◦ ของเหลวไวไฟที่ผสมเข้ากันนำไปได้ มีจุดควบไฟสูงกว่า 60 ถึง 93 องศาเซลเซียส ทดสอบแบบถ้วยปิด (closed cup)

◦ ของเหลวติดไฟที่ไม่สามารถผสมเข้ากันนำไปได้ จุดควบไฟสูงกว่า 93 องศาเซลเซียส ทดสอบแบบถ้วยปิด (closed cup)

◦ ของแข็งติดไฟที่ไม่อยู่ในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1B

3.1.15.2 ประเภท 8B คือ สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกร่อน (Non-Combustible corrosive substances) ได้แก่ ของเหลวไม่ติดไฟ และของแข็งไม่ติดไฟ

3.1.16 วัตถุอันตรายประเภท 9 (ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ ตามการจำแนกเพื่อการขนส่ง ไม่นำมาพิจารณาในกระบวนการจัดเก็บ)

3.1.17 วัตถุอันตรายประเภท 10 ของเหลวติดไฟ (Combustible liquids) หมายถึง ของเหลวติดไฟที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภท 3A หรือ 3B

3.1.18 วัตถุอันตรายประเภท 11 ของแข็งติดไฟ (Combustible solids) หมายถึง ของแข็งติดไฟที่ไม่อยู่ในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1B

3.1.19 วัตถุอันตรายประเภท 12 ของเหลวไม่ติดไฟ (Non-combustible liquids) หมายถึง ของเหลวที่ไม่ติดไฟ

3.1.20 วัตถุอันตรายประเภท 13 ของแข็งไม่ติดไฟ (Non-combustible solids) หมายถึง ของแข็งที่ไม่ติดไฟ

3.2 วิธีการจำแนกประเภทวัตถุอันตราย ให้คำนิยามดังต่อไปนี้

3.2.1 ศึกษาข้อมูลความปลอดภัย

ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายทั้งหมดที่จะจัดเก็บ โดยโครงสร้างของข้อมูลความปลอดภัยต้องประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม มาตรการป้องกันพิษพยาบาล มาตรการผ่อนผันเพลิง มาตรการจัดการเมื่อมีการหลอกหรือร้าวไหล การจัดการและการจัดเก็บ การควบคุมการรับสัมภัติและการป้องกันส่วนบุคคล คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา ข้อมูลด้านพิษวิทยา ข้อมูลผลกระทบต่อระบบ生化 เนื้อหาพิจารณาในการกำจัด ข้อมูลสำหรับการขนส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ และข้อมูลอื่นๆ


3.2.2 ขั้นตอนการเก็บรักษาวัตถุอันตราย


ก่อนการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในอาคาร ให้ผู้จัดเก็บศึกษาข้อมูลความปลอดภัยเบื้องต้นที่ปรากฏอยู่ในคลัง เอกสารกำกับการขนส่งวัตถุอันตราย หรือข้อมูลความปลอดภัย เพื่อพิจารณาจำแนกประเภทวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ โดยจัดลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้


- 3.2.2.1 สารติดเชื้อ (วัตถุอันตรายประเภท 6.2)
- 3.2.2.2 วัสดุกัมมันตรังสี (วัตถุอันตรายประเภท 7)
- 3.2.2.3 วัตถุระเบิด (วัตถุอันตรายประเภท 1)
- 3.2.2.4 ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายในได้ความดัน หรือก๊าซภายในได้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) (วัตถุอันตรายประเภท 2A 2B)
- 3.2.2.5 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลูกไฟมáiได้เอง (วัตถุอันตรายประเภท 4.2)
- 3.2.2.6 สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ (วัตถุอันตรายประเภท 4.3)
- 3.2.2.7 สารเประอ์ออกไซด์อินทรีย์ (วัตถุอันตรายประเภท 5.2)
- 3.2.2.8 สารออกซิไดส์(วัตถุอันตรายประเภท 5.1A, 5.1B, และ 5.1C)
- 3.2.2.9 ของแข็งไวไฟ (วัตถุอันตรายประเภท 4.1A และ 4.1B)
- 3.2.2.10 ของเหลวไวไฟ (วัตถุอันตรายประเภท 3A และ 3B)
- 3.2.2.11 สารติดไฟที่เป็นสารพิษ (วัตถุอันตรายประเภท 6.1A)
- 3.2.2.12 สารไม่ติดไฟที่เป็นสารพิษ (วัตถุอันตรายประเภท 6.1B)
- 3.2.2.13 สารติดไฟที่เป็นสารกัดกร่อน (วัตถุอันตรายประเภท 8A)
- 3.2.2.14 สารไม่ติดไฟที่เป็นสารกัดกร่อน (วัตถุอันตรายประเภท 8B)
- 3.2.2.15 ของเหลวติดไฟที่ไม่อู่ในประเภท 3A หรือ 3B (วัตถุอันตรายประเภท 10)
- 3.2.2.16 ของแข็งติดไฟ (วัตถุอันตรายประเภท 11)
- 3.2.2.17 ของเหลวไม่ติดไฟ (วัตถุอันตรายประเภท 12)
- 3.2.2.18 ของแข็งไม่ติดไฟ (วัตถุอันตรายประเภท 13)


ทั้งนี้ กรณีที่เป็นสารผสม ซึ่งมีส่วนผสมของสารเคมีหลายชนิด การเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามคุณสมบัติหลักของสารผสมนั้น

ແຜນກົມື ແສດງວິທີກາຣພິຈາລະນາຈັດເກີບປະຕຸອັນຕາຍໃນອາຄາຣ

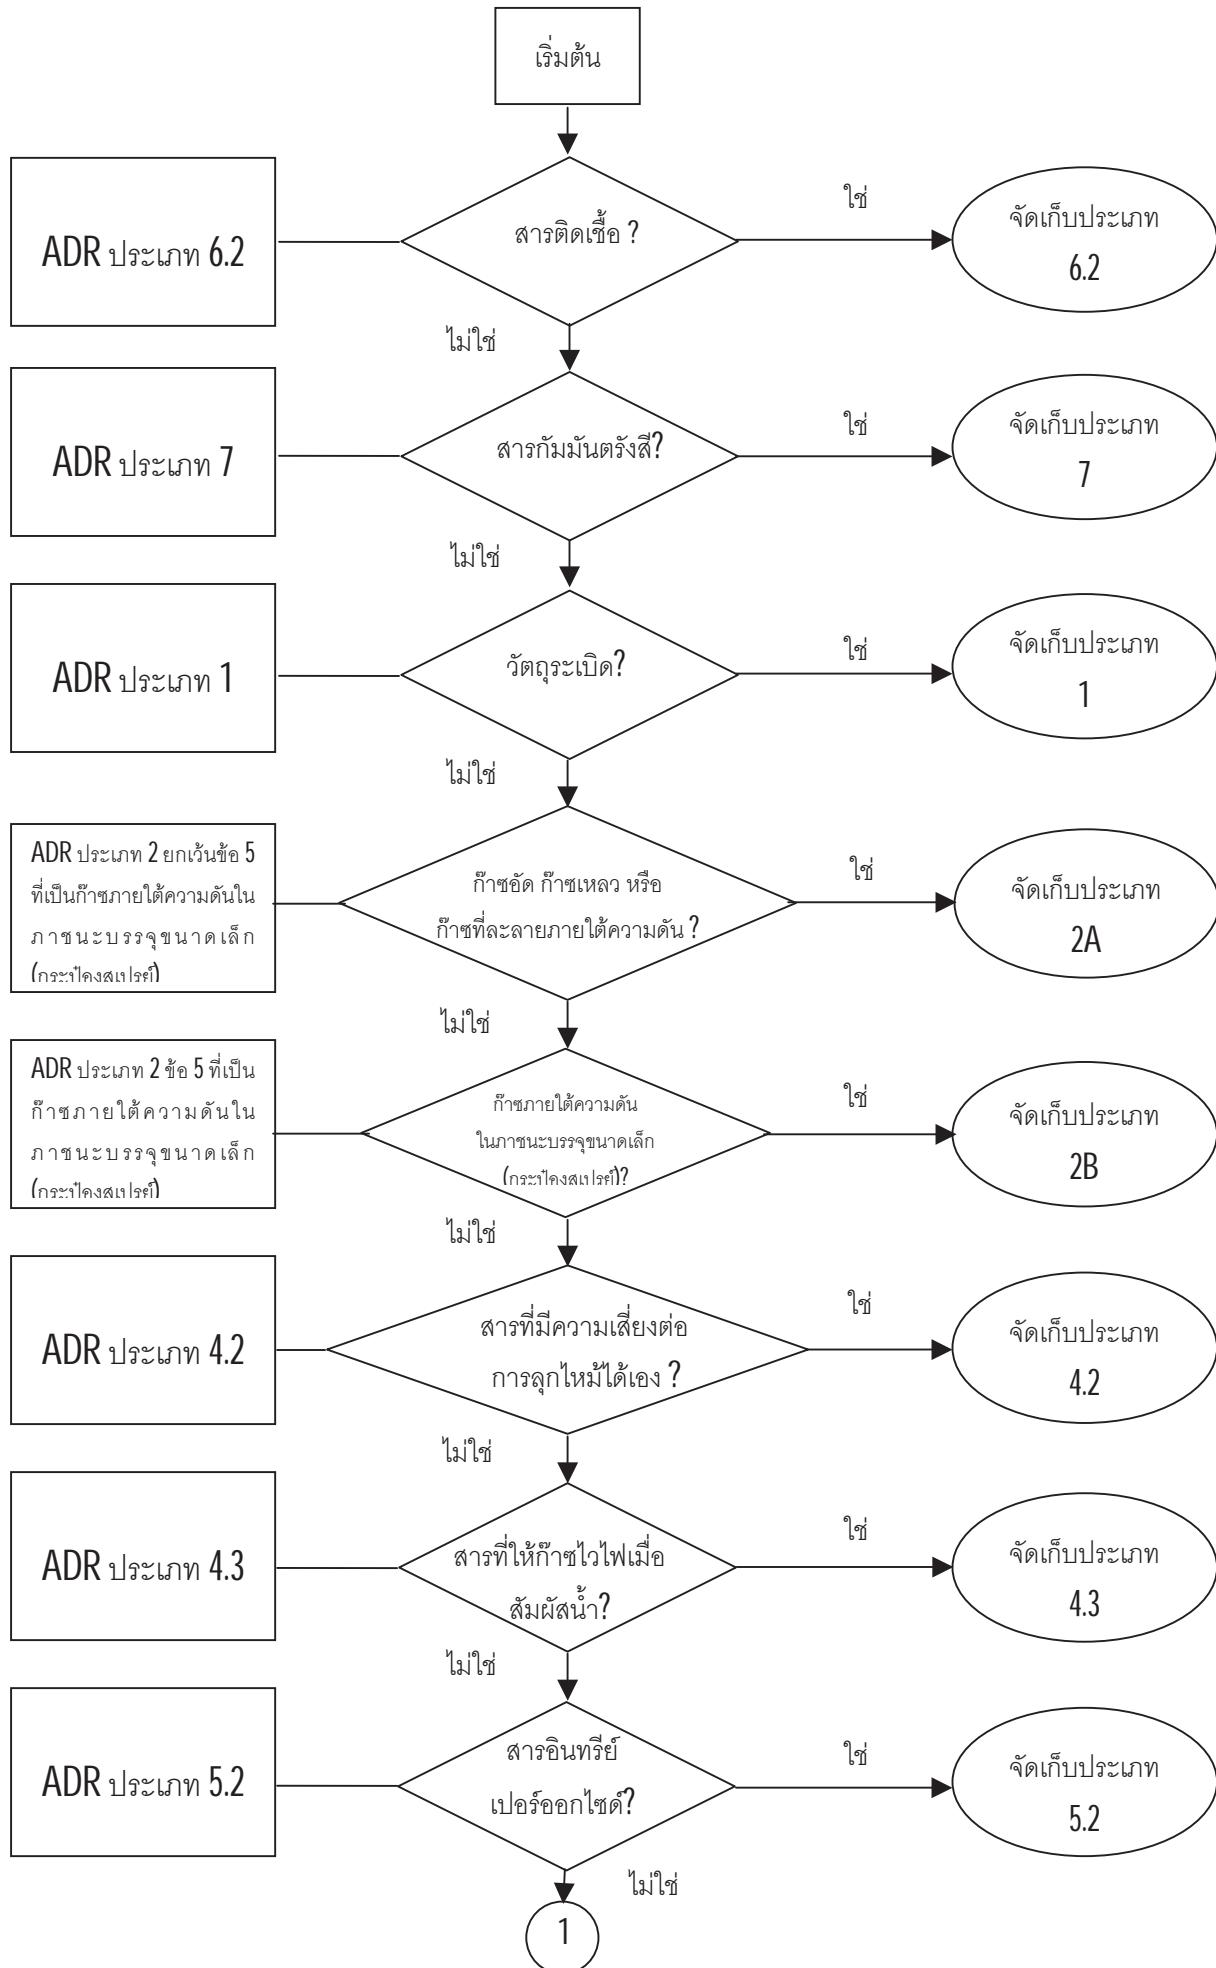

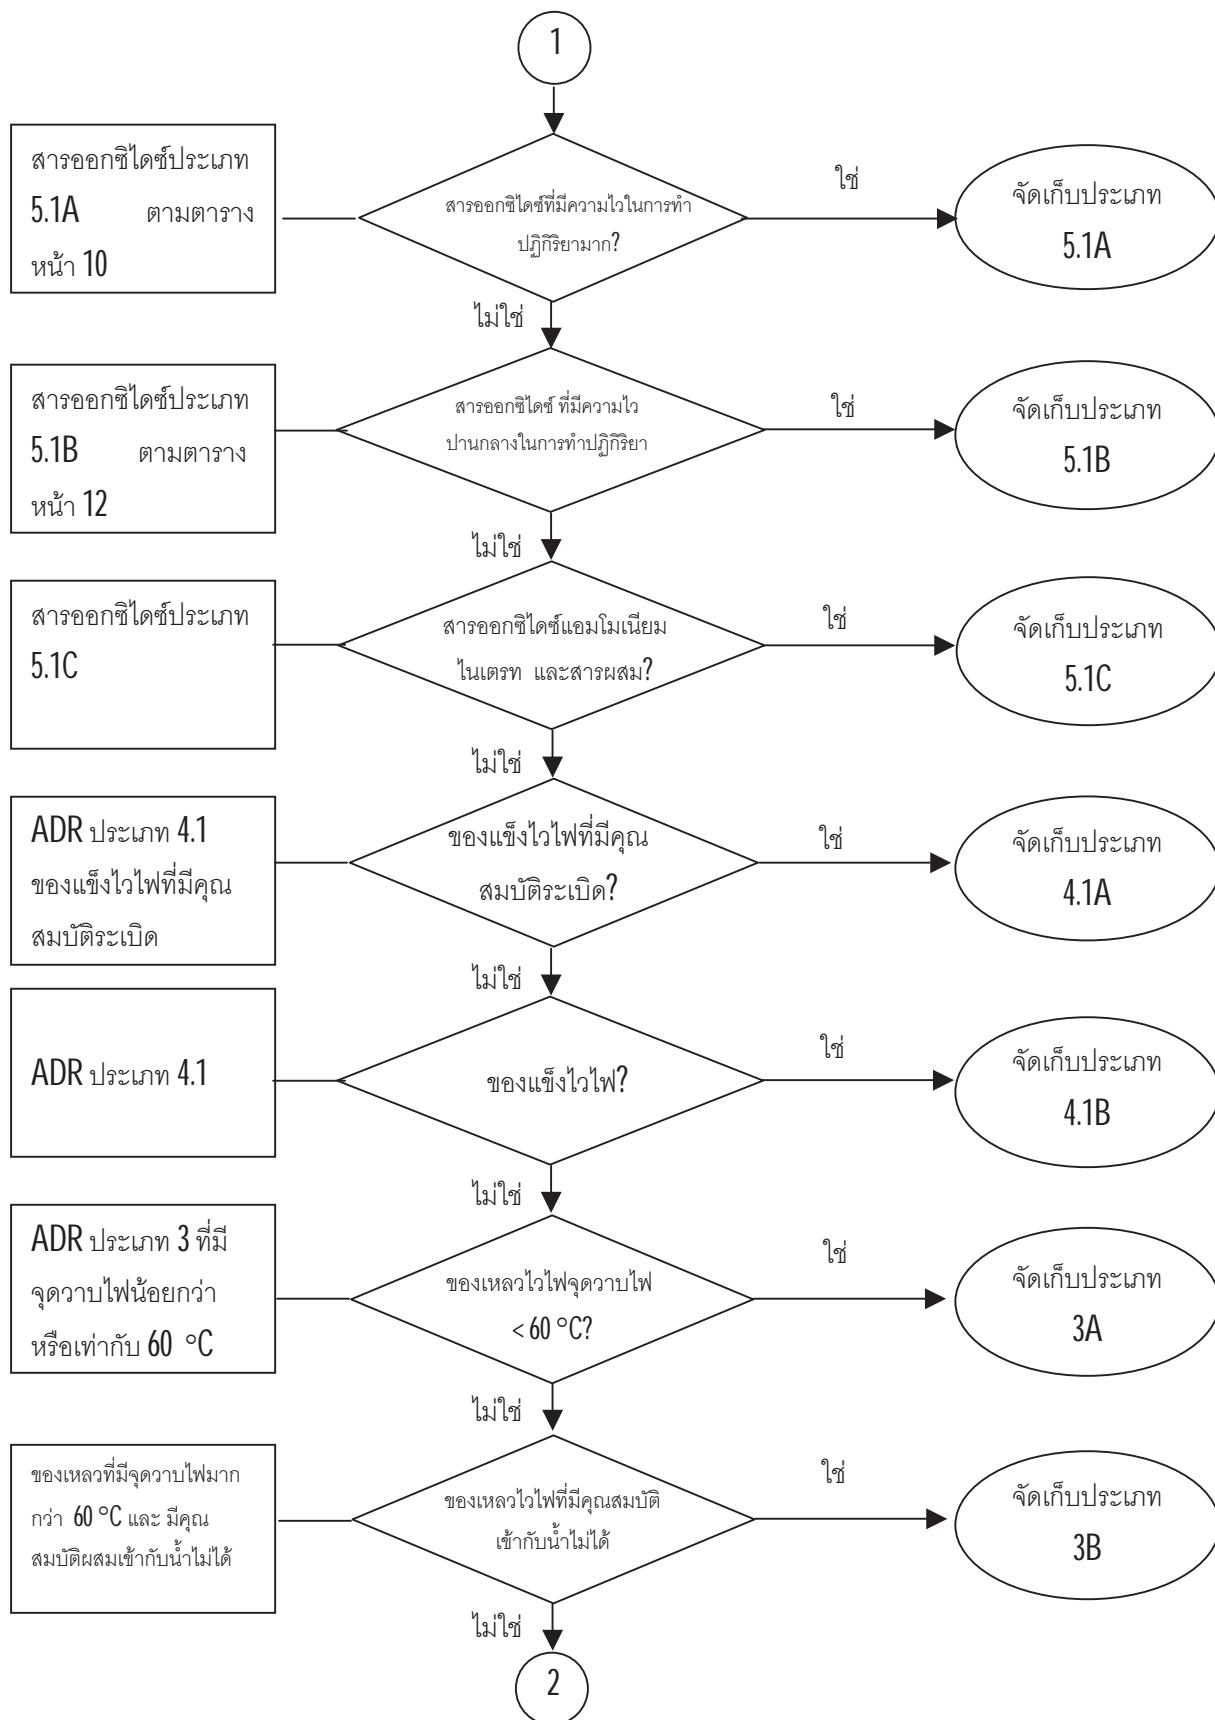

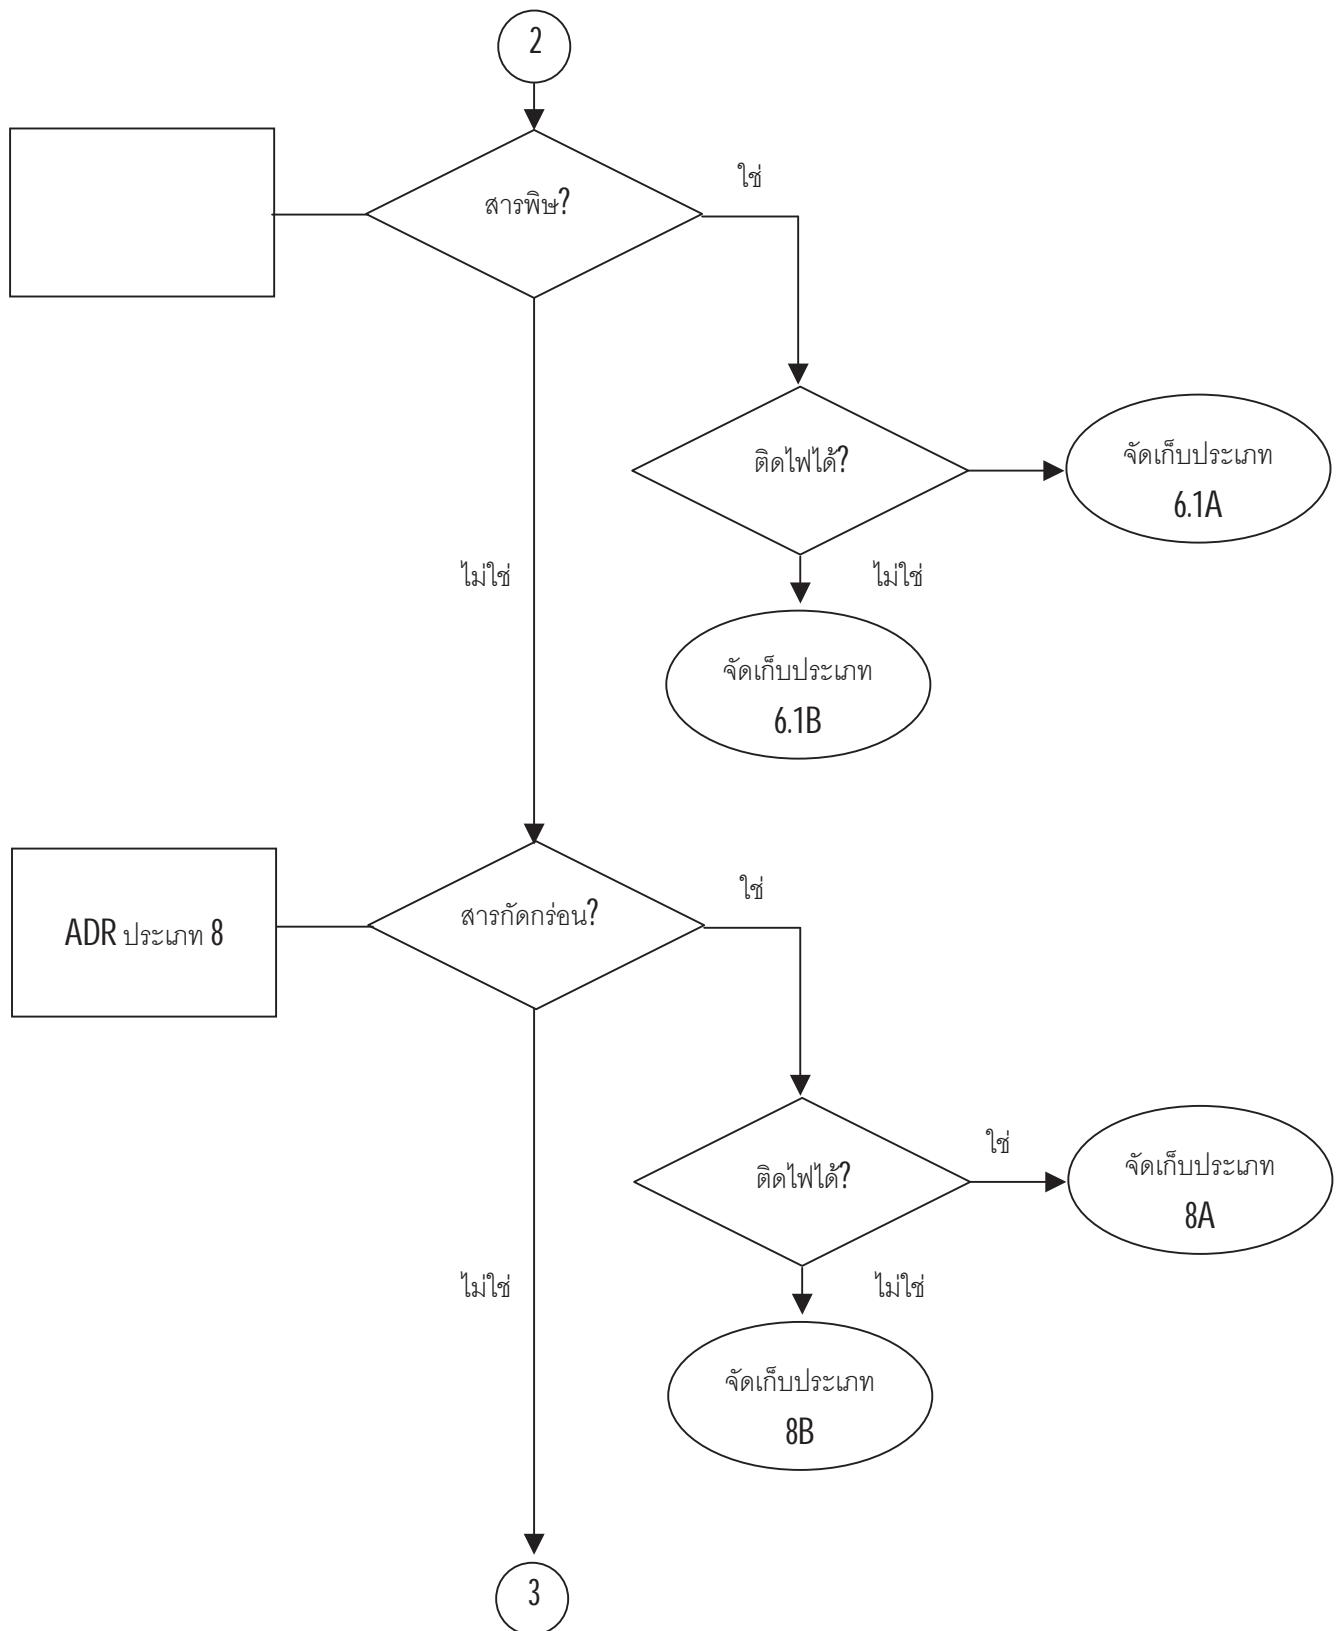

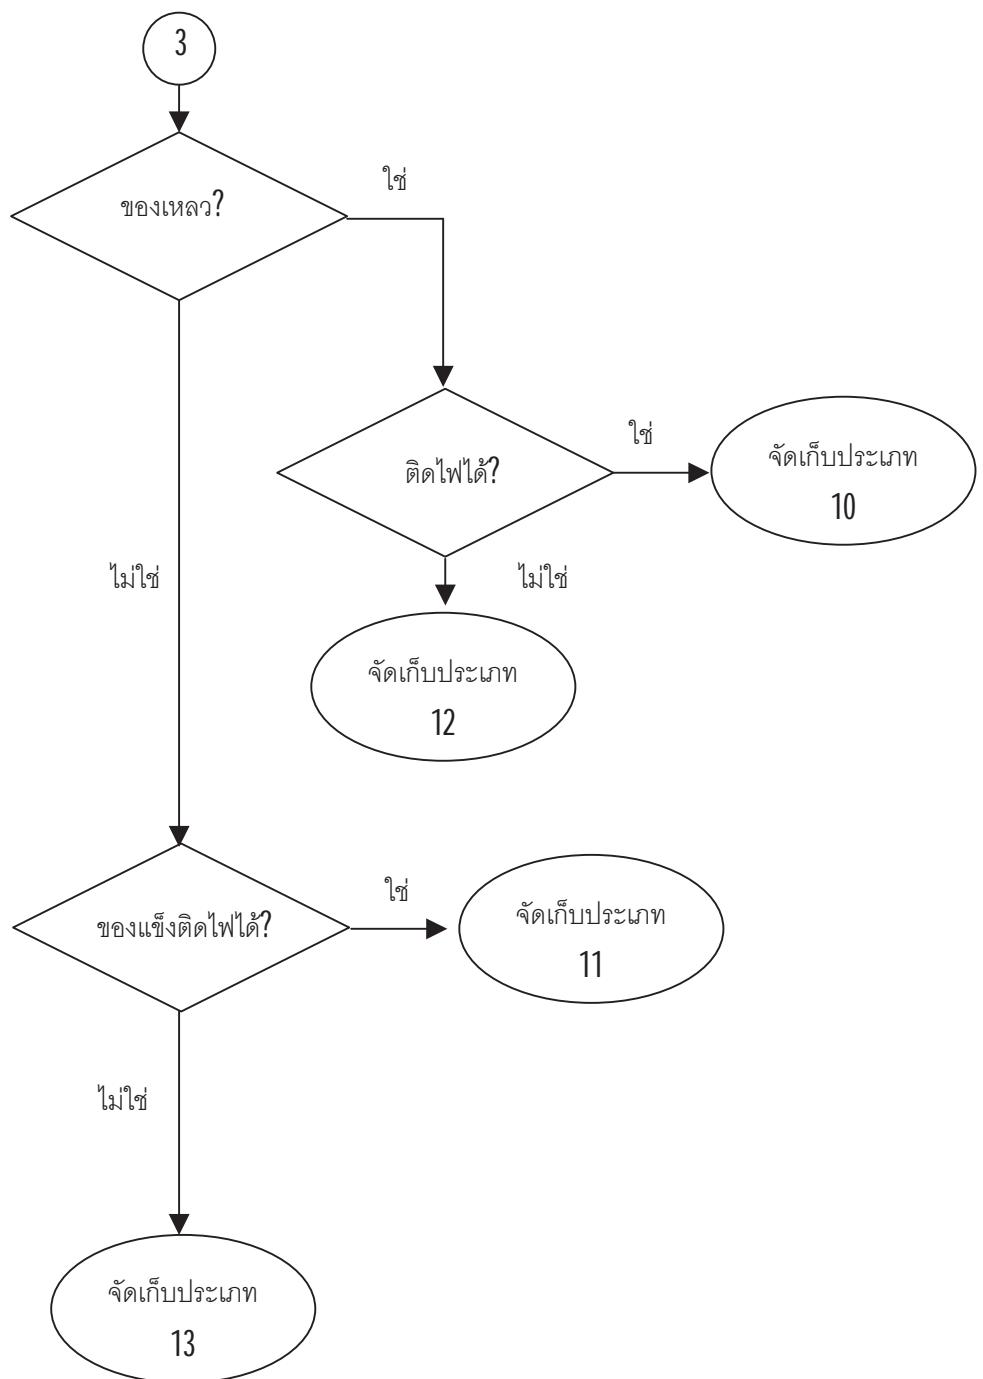

3.3 วิธีการจัดเก็บวัตถุอันตราย

การจัดเก็บวัตถุอันตราย แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

3.3.1 การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate Storage) หมายถึง การจัดเก็บวัตถุอันตรายแยกบริเวณออกจากกัน

- กรณีอยู่ในอาคาร (ภายในคลังสินค้าเดียวกัน) จะถูกแยกจากสารอื่นๆ โดยมีผนังหอนไฟซึ่งสามารถทนไฟได้อย่างน้อย 90 นาที

- กรณีอยู่กลางแจ้ง (ภายนอกอาคารคลังสินค้า) จะถูกแยกออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม เช่น 5 เมตรระหว่างสารไวไฟกับสารไม่ไวไฟ หรือ 10 เมตรระหว่างวัตถุอันตรายอื่นๆ หรือการกันด้วยกำแพงหอนไฟซึ่งสามารถทนไฟได้อย่างน้อย 90 นาที

3.3.2 การจัดเก็บแบบแยกห่าง (Segregate Storage) หมายถึง การจัดเก็บวัตถุอันตรายตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไปในบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้ต้องมีมาตรการป้องกันที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บวัตถุอันตรายนั้น โดยต้องนำข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บวัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น วัตถุระเบิดสารออกซิไดส์ หรือสารไวไฟ เป็นต้น มาพิจารณาประกอบ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตารางการจัดเก็บวัตถุอันตราย

ຕາງ່າງກາງ ຊົດເກັບ ວິວດີອືນຕົກວາຍ

ມະນຸຍາການຈົດຕົກ	1	2A	2B	3A	3B	4.1A	4.1B	4.2	4.3	5.1A	5.1B	5.1C	5.2	5.1A	5.1B	6.2	7	8A	8B	10	11	12	13	
ວັດຖຸງວະນິດ	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ກົງລັດ ກົງຫຼາດ ມັກຫຼາດ ຂົງຫຼາດ ຫຼາດ ທີ່ມະນຸຍາການທີ່ມະນຸຍາການ	2A	-	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	5	
ກົງຫຼາດ ທີ່ມະນຸຍາການ ດັນປິນການພະນະກາງຈຸ	2B	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	2	-	18	5	-	-	5	
ຢູ່ມາເສົາກົງຫຼາດ ນ້ຳອັກສປຽບ																								
ຊອກຫາກວາມ	3A	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
3B	-	1	-	-	12	4	-	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	18	-	-	-	18	
ຊອກຫຼັງກວາມ	4.1A	-	-	-	12	17	12	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12
4.1B	-	-	-	-	4	12	4	4	-	-	-	-	-	13	8	-	-	-	18	-	-	-	18	
ສາວົ່ວມຄວາມເສີ່ງທ່ານກາງໃຫ້ມາດີເອງ	4.2	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4	4	4	4	
ສາວົ່ວມຄວາມເສີ່ງທ່ານກາງໃຫ້ມາດີເອງ	4.3	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4	4	4	4	
ສາວົ່ວມຄວາມເສີ່ງທ່ານກາງໃຫ້ມາດີເອງ	5.1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ສາວອອກຈິງເສີ່ງ	5.1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	15	15	-	18	11	11	11	11	
ສາວປອງເຂົ້າຫຼັງທີ່ມີຄົນທີ່	5.1C	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	-	-	-	18	10	10	10	10	
ສາວຈົດໄຫຼື່ພໍໃຫ້ມີຄົນທີ່	5.2	-	-	-	7	14	13	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	16	16	16	
ສາວຈົດໄຫຼື່ພໍໃຫ້ມີຄົນທີ່	6.1A	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	15	-	-	-	-	18	-	-	-	3	
ສາວຈົດໄຫຼື່ພໍໃຫ້ມີຄົນທີ່	6.1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	15	15	-	18	-	-	-	3	
ສາວຈົດໄຫຼື່ພໍໃຫ້ມີຄົນທີ່	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ວັດຖຸກົມນ່ຳຮັກສີ	7	-	18	18	18	-	18	18	18	-	18	18	-	18	18	-	18	18	18	18	18	18	18	
ສາວຈົດໄຫຼື່ພໍໃຫ້ມີຄົນທີ່	8A	-	5	4	9	12	4	4	-	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	
ສາວຈົດໄຫຼື່ພໍໃຫ້ມີຄົນທີ່	8B	-	4	9	12	4	4	4	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	
ຂອງກວ່າຫຼາດທີ່ໄຫຼື່ນ້ຳກວ່າຫຼາດທີ່	10	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ຊອກຫຼັງກວ່າຫຼາດທີ່ໄຫຼື່ນ້ຳກວ່າຫຼາດທີ່	11	-	5	6	3	12	4	4	-	11	10	16	3	3	-	-	-	-	-	18	-	-	-	
ຊອກຫຼັງກວ່າຫຼັງກວ່າຫຼາດທີ່	12	-	6	-	12	4	-	-	-	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	
ຊອກຫຼັງກວ່າຫຼັງກວ່າຫຼາດທີ່	13	-	6	-	12	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	

ໂຄຍະລັດກວາງຈັດກົມນ່ຳຮັກສີ

ຕົວເລີກ

ຈົດກົມນ່ຳຮັກສີ

ໃຫ້ຕົກກົມນ່ຳຮັກສີ

ສາມາຄະກວະທຳ

-

ໃຫ້ຕົກກົມນ່ຳຮັກສີ

-

24

3.3.3 การจัดเก็บวัตถุอันตรายที่มีปริมาณน้อยในคลังสินค้า หมายถึง การจัดเก็บวัตถุอันตรายที่มีปริมาณน้อยบางประเภทได้แก่ วัตถุอันตรายประเภท 2B 3A 3B 4.1B 4.3 5.1B 5.1C 5.2 6.1A 6.1B 8A 8B 10 11 12 และ 13 จัดเก็บรวมกับวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ บางประเภทที่มีปริมาณมากได้ ซึ่งโดยปกติจะไม่อนุญาตให้ทำได้แต่หากจำเป็นต้องจัดเก็บในปริมาณน้อยระยะเวลาชั่วคราวอนุโลมให้จัดเก็บได้โดยก่อนการจัดเก็บต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า

(1) มาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ ที่เก็บในคลังสินค้านั้น มีเพียงพอ

(2) วัตถุอันตรายปริมาณน้อยที่จะนำมาจัดเก็บรวม ต้องไม่ทำปฏิกิริยากับวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ ที่จัดเก็บอยู่แล้ว

(3) เพิ่มมาตรการป้องกัน เช่น เว้นระยะห่างปลอดภัยอย่างน้อย 3 เมตร เก็บในตู้พิเศษสำหรับเก็บวัตถุอันตราย หรือห้องที่สร้างเพื่อการจัดเก็บแยกบริเวณ เป็นต้น

(4) หากจัดเก็บกระป๋องสเปรย์ (aerosol) ต้องมีวัสดุกัน เช่น กำแพงกัน หรือตาข่ายเหล็ก เป็นต้น

วัตถุอันตรายปริมาณน้อยที่อนุญาตให้จัดเก็บมีรายละเอียดตามตารางนี้

ประเภทการจัดเก็บ	คลังสินค้าที่มีความจุ (Capacity) ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม	คลังสินค้าที่มีความจุ (Capacity) เกิน 5,000 กิโลกรัม
1	-	-
2A	-	-
2B	500 กระป๋อง	500 กระป๋อง
3A	ของเหลวไวไฟที่มีจุดควบไฟต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส จำนวน 100 ลิตร ของเหลวไวไฟที่มีจุดควบไฟระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส จำนวน 200 ลิตร	ของเหลวไวไฟที่มีจุดควบไฟต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส จำนวน 100 ลิตร ของเหลวไวไฟที่มีจุดควบไฟระหว่าง 23 ถึง 60 องศาเซลเซียส จำนวน 200 ลิตร
3B	น้อยกว่า 5,000 กก.	5,000 กก.
4.1A	-	-
4.1B	200 กก.	200 กก.
4.2	-	-
4.3	200 กก.	-

ประเภท การจัดเก็บ	คลังสินค้าที่มีความจุ (capacity) ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม	คลังสินค้าที่มีความจุ (capacity) เกิน 5,000 กิโลกรัม
5.1A	-	-
5.1B	200 กก.	200 กก.
5.1C	100 กก.	-
5.2	100 กก (ต้องเก็บในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่มี ของแข็งบรรจุอยู่น้อยกว่า 100 กรัมและ สำหรับของเหลวบรรจุอยู่น้อยกว่า 25 มิลลิลิตร เท่านั้น)	-
6.1A	50 กก.	50 กก.
6.1B	200 กก.	200 กก.
6.2	-	-
7	-	-
8A	น้อยกว่า 5,000 กก.	5,000 กก.
8B	น้อยกว่า 5,000 กก.	5,000 กก.
10	น้อยกว่า 5,000 กก.	5,000 กก.
11	น้อยกว่า 5,000 กก.	5,000 กก.
12	น้อยกว่า 5,000 กก.	5,000 กก.
13	น้อยกว่า 5,000 กก.	5,000 กก.

สำหรับวัตถุอันตรายประเภทที่ 12A 4.1A 4.2 5.1A 6.2 และ 7 แม้จะมีปริมาณน้อยก็ไม่มีอนุญาตให้เก็บรวมกับวัตถุอันตรายประเภทอื่น ได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตารางการจัดเก็บวัตถุอันตรายเท่านั้น

4. มาตรการการป้องกัน

ระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันเพื่อให้สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมีความปลอดภัยประกอบด้วยมาตรการดังนี้

4.1 การจัดการด้านสุขศาสตร์

การจัดการด้านสุขศาสตร์ หมายถึง การจัดการเพื่อควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

4.1.1 สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.1.1.1 จัดชุดทำงาน ที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และจัดให้มีที่เก็บชุดปฏิบัติงานแยกไว้เฉพาะ

4.1.1.2 ห้ามรับประทานอาหาร คิ่น้ำ หรือสูบบุหรี่ ในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ทั้งนี้ให้จัดสถานที่สำหรับการรับประทานอาหาร คิ่น้ำ หรือสูบบุหรี่ แยกจากสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

4.1.1.3 ไม่อนุญาตให้พกอาชีวภัยในอาคารที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

4.1.1.4 จัดให้มีที่ล้างมือ ล้างหน้า และห้องอาบน้ำ ไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อผู้ปฏิบัติงาน สิบห้าคน และให้เพิ่มจำนวนขึ้นตามสัดส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้อีกเป็นสิบห้าคน

4.1.1.5 จัดให้มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน (Safety Shower) ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Eye Bath) สำหรับทำความสะอาดร่างกายไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

4.1.2 การตรวจสุขภาพ การบันทึกผล การแจ้ง และการส่งผลการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพ รวมทั้งข้อมูลสุขภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

4.1.3 สุขลักษณะสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องดำเนินการดังนี้

4.1.3.1 ถูกสุขลักษณะ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการ监督管理อากาศที่เหมาะสม

4.1.3.2 พื้นที่สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ สักคราฟ์ละ 1 ครั้ง

4.1.3.3 เมื่อมีการหลุดล่นของวัตถุอันตรายต้องทำความสะอาดทันที เพื่อลดและป้องกันการปนเปื้อนไม่ให้กระจายออกไป

4.1.3.4 ไม่วางภาชนะหรือสิ่งของกีดขวางทางออกฉุกเฉินหรืออุปกรณ์ดับเพลิง

4.1.3.5 ไม่ใช้ทางเดินหรือพื้นที่ทำงานเป็นที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

4.2 การป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเบื้องต้น

4.2.1 สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเบื้องต้น เช่น กรรไกรปากคิบ สายยางรัดห้ามเลือด ป্রอทวัตไช สำลี ปลายเตอร์ปิดแพล และ/หรือผ้าพันแพล น้ำยาทำความสะอาด สารเคมี ยาธารักษาระบบที่ผิวนัง แอมโนเนียม ยาลดไข้แก้ปวด ยาทาแพลไฟไวน์ น้ำร้อนลวก อุปกรณ์ล้างตา และกระเพาเครื่องป้องกันอันตรายเบื้องต้น เป็นต้น

4.2.2 อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่การป้องกันอันตรายเบื้องต้น ต้องจัดเตรียมไว้ในสภาพที่สะอาด ถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งานได้ทันที และต้องได้รับการตรวจสอบ บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง ทำการรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาทุกครั้ง

4.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

4.3.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขึ้นพื้นฐาน มีดังต่อไปนี้

4.3.1.1 รองเท้านิรภัย เป็นรองเท้าหัวเหล็ก ทนต่อสารเคมี พื้นรองเท้าไม่ลื่นและใน การจัดเก็บก้าชไวไฟหรือของเหลวไวไฟ รองเท้านิรภัยต้องมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

4.3.1.2 ชุดป้องกันอันตราย เป็นชุดที่ใส่เพื่อป้องกันวัตถุอันตรายที่อาจสัมผัสกับ ร่างกาย การป้องกันจะมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับความเสี่ยงในสถานปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะข้อแนะนำการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต

4.3.1.3 หมวกนิรภัย ใช้ป้องกันอันตรายบริเวณศีรษะและต้องเหมาะสมสมต่อขนาด และรูปทรงของศีรษะ ทำจากวัสดุที่ทนต่อแรงกระแทก เช่น โพลีอีธิลีน หรือไฟเบอร์ เป็นต้น

4.3.1.4 แวนตานิรภัย ใช้ป้องกันด้าน มีความแข็งแรง ทนต่อการกระแทก และ ความร้อน แวนนิรภัยจะมีแถบป้องกันด้านข้างตาทั้ง 2 ข้าง กรณีวัตถุอันตรายเป็นของเหลวකัดกร่อนควรใช้ หน้ากากแบบปิดเดิมหน้า แวนตานิรภัยไม่ควร มีลักษณะดังนี้ นำหนักมาก ไม่พอดี ทำความสะอาดยาก กระจาย ที่ทำให้การมองเห็นเบี่ยงเบน มุนจำกัด มีแสงสะท้อน กระจายเป็นฝ้า

4.3.1.5 ถุงมือ ใช้ป้องกันอันตรายบริเวณมือ ระหว่างการปฏิบัติงาน คุณสมบัติต้อง ทนทานต่อวัตถุอันตรายและกันไม่ให้วัตถุอันตรายซึมผ่านเข้าสู่มือได้ รวมทั้งสามารถป้องกันนิ้วจากการ ถลอก การบีบ และการลิ่นหลุดจากมือของบรรจุภัณฑ์วัตถุอันตราย

4.3.1.6 อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (ปากและจมูก) ใช้ป้องกันการรับวัตถุอันตราย เข้าระบบทางเดินหายใจ การเลือกใช้ต้องเหมาะสมกับลักษณะของวัตถุอันตราย เช่น กรองเศษผง ฝุ่น ก้าช และไออกซเจน

4.3.2 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

4.3.2.1 ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สามารถอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ

4.3.2.2 ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

4.4 เครื่องหมายความปลดภัย

เครื่องหมายความปลดภัยได้แก่ป้ายต่างๆดังนี้

- (ก) ป้ายห้าม คือ **ป้ายห้ามการปฏิบัติที่จะก่อหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตราย**
- (ข) ป้ายเตือน คือ ป้ายเตือนให้ระวังภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- (ค) ป้ายบังคับ คือ ป้ายที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด
- (ง) ป้ายข้อมูล คือป้ายที่ให้**ข้อมูลเฉพาะ** เช่น ทางนี้ไฟ ห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น

4.4.1 ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบังคับ และป้ายข้อมูล ต้องมีขนาดที่เหมาะสม ติดไว้ให้เห็นเด่นชัดบริเวณพื้นที่ต้องใช้ป้ายนั้นๆ

4.4.2 ต้องควบคุม ดูแลคนงานหรือผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆอย่างเคร่งครัด

4.5 เส้นทางการจราจร และบริเวณรับส่งสินค้า

4.5.1 เส้นทางการจราจร รวมถึงบันได และพื้นที่รับ-ส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย ต้องกำหนดตำแหน่ง-ขนาดให้มีความสะอาดกับความปลอดภัย และเหมาะสมกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าออกและyanพานะ

4.5.2 เส้นทางจราจรกำหนดให้ใช้สีที่เห็นได้ชัด ตัดกับสีของพื้นปกติมักใช้สีขาวหรือสีเหลือง และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถแสดงระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างyanพานะกับสิ่งของหรือyanพานะกับคนเดินเท้า

4.5.3 พื้นที่รับ-ส่งสินค้าวัตถุอันตรายที่มีการขนถ่ายขึ้น-ลงระหว่างyanพานะบนสังกับอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของสินค้า ขนาดค่าล้างข้างมีทางออกอย่างน้อย 1 ชุด รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยเพียงพอไม่ก่อให้เกิดอันตรายพลัดตกหล่นของผู้ปฏิบัติงาน

4.6 การเคลื่อนย้ายวัตถุอันตราย

4.6.1 การเคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายเข้าเก็บในอาคารต้องตรวจสอบสภาพของภาชนะ หีบห่อ ฉลาก และปริมาณของวัตถุอันตราย ถ้าภาชนะหรือหีบห่อไม่มีอยู่ในสภาพที่ดี ต้องไม่นำเข้าเก็บในอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย

4.6.2 รถยกที่ใช้ในอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย ต้องมีขนาดและความเหมาะสมกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

4.6.3 รถยกที่ใช้ในอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่จัดเก็บของเหลวไวไฟ ก๊าซไวไฟ และวัตถุระเบิด ต้องมีระบบป้องกันการระเบิด

4.6.4 การเปลี่ยนແບຕเตอร์ของรถยกไฟฟ้า ให้จัดทำนอกบริเวณอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่มีการระบายน้ำอากาศที่ดีและมีมาตรฐานป้องกันไฟลัดฟ้าจากก๊าซไฮโดรเจนในขณะชาติแบบเตอร์

4.7 มาตรการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในอาคารให้ดำเนินการดังนี้

การสำรวจ และตรวจภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตราย ต้องดำเนินการดังนี้

4.7.1 ก่อนจัดเก็บวัตถุอันตรายต้องตรวจสอบของภาชนะหรือหีบห่อ ถ้าพบความเสียหายจะไม่สามารถนำเข้าเก็บในอาคารเก็บได้ ต้องกำหนดพื้นที่เฉพาะเพื่อถ่ายบรรจุใหม่ หรือบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กอบกู้

4.7.2 วัตถุอันตรายที่บรรจุอยู่ในภาชนะหรือหีบห่อที่ได้รับความเสียหายหรือวัตถุอันตรายที่ได้รับการเปลี่ยนภาชนะหรือหีบห่อใหม่ต้องนำไปใช้ก่อน

4.7.3 วัตถุอันตรายที่ร้าวไหลต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักวิชา

4.7.4 ของเสียวัตถุอันตราย หรือภาชนะต้องกำจัดให้ถูกต้อง

4.7.5 ต้องมีมาตรการไม่ให้ภาชนะหรือหีบห่อที่วางแผนอยู่บนแผ่นรองสินค้า (pallet) ตกหล่นจากชั้นที่วาง

4.7.6 ให้ระมัดระวังแผ่นรองสินค้าที่ทำด้วยไม้อาจมีตะปูซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาชนะหรือหีบห่อได้

4.8 การจัดการเมื่อเกิดการหล่ำเหลวและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

การหล่ำเหลวของวัตถุอันตรายอาจเกิดได้เนื่องจากการเคลื่อนย้าย ภาชนะที่ใช้บรรจุชำรุด มาตรการที่ใช้ลดความเสี่ยงอันตรายจากการหล่ำเหลวจะต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์ และต้องทำการเก็บทำความสะอาดพื้นที่ โดยศึกษาข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) รวมทั้งต้องระมัดระวัง ไม่ให้วัตถุอันตรายที่หล่ำเหลวนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการเมื่อเกิดการหล่ำเหลวมีดังนี้

4.8.1 อุปกรณ์การจัดการเมื่อเกิดเหตุร้าวไหล

4.8.1.1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

4.8.1.2 ถังเปล่าที่ไม่ทำปฏิกิริยากับวัตถุอันตรายที่หล่ำเหลว

4.8.1.3 กระดาษขาว เพื่อใช้เชิงเทียบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ติดบนถัง

4.8.1.4 วัสดุดูดซับ เช่น ทรายแห้ง Diatomaceous earth สารดูดซับที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย เป็นต้น

4.8.1.5 น้ำยาทำความสะอาด (Detergent)

4.8.1.6 อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ไม้กวาด พลั่ว ประแจ และกรวย เป็นต้น

4.8.2 ประเมินชนิด ปริมาณวัตถุอันตรายที่หล่ำเหลว ผลกระทบที่จะเกิดต่อสภาพแวดล้อมสถานที่เกิดเหตุ และระดับความรุนแรงเพื่อวางแผนควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้น

4.8.3 ติดตั้งป้ายเตือน รักษาแนวบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป

4.8.4 หากเป็นของเหลวหล่ำเหลวให้ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสมกับวัตถุอันตรายที่หล่ำเหลว

4.8.5 ของเหลวไวไฟหรือของเหลวออกซิไซด์ไฮดราต์ด้วย Diatomaceous earth

4.8.6 หากเป็นของแข็งหกร้าวไฟลให้เก็บรวบรวมตามคำแนะนำในข้อมูลความปลอดภัย และคำแนะนำจากผู้ผลิต

4.8.7 กรณีเป็นการหกร้าวไฟของสารที่มีคุณสมบัติไวไฟและระเบิดควรแจ้งเตือนเรื่อง การติดไฟ ประกายไฟ และอันตรายจากการครอบครองกระแทกกระห่ำทำความสะอาด

4.8.8 ต้องป้องกันไม่ให้วัตถุอันตรายที่หกร้าวไฟลงสู่ท่อระบายน้ำฝนหรือลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณณะโดยตรง

4.8.9 หลังการใช้งานอุปกรณ์ ต้องได้รับการตรวจสอบสภาพทุกครั้ง หมั่นรักษาความสะอาด และให้ออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้ตลอด

4.8.10 ต้องจัดทำรายงาน สำหรับการหกร้าวไฟ ขนาดการหกร้าวไฟ การจัดการ และข้อเสนอ แนวทางป้องกันเหตุนี้ๆ

4.9 การกำจัดของเสีย

4.9.1 บรรจุภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้แล้วให้ทำการกำจัดทابาຍหรือนำกลับมาใช้ใหม่ตามที่ กฎหมายกำหนด

4.9.2 วัตถุอันตรายที่หมดอายุให้เก็บในอาการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อรอการกำจัด

4.9.3 วัตถุอันตรายที่เป็นของเสียจากการหกร้าวไฟ วัสดุดูดซับที่ใช้แล้ว นำจากการจะถึง หลังการเก็บวัตถุอันตรายที่หกร้าวไฟ วัตถุอันตรายที่หมดอายุ บรรจุภัณฑ์ที่ป่นเปี้ยนวัตถุอันตราย แผ่นรองสิน ค้าชำรุดที่ป่นเปี้ยนวัตถุอันตราย และถุงป่นเปี้ยนวัตถุอันตรายอื่นๆ ให้กำจัดทابาຍตามคำแนะนำในข้อมูล ความปลอดภัยของวัตถุอันตรายที่ป่นเปี้ยนนี้ๆ หรือตามคำแนะนำจากผู้ผลิตหรือส่งกำจัด โดยผู้รับกำจัดที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4.10 โปรแกรมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ ความปลอดภัยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ดังนั้นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ต้องมี มาตรการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังนี้

4.10.1 จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยแต่ละชนิดอย่างละเอียดตามข้อแนะนำ ของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น

4.10.2 อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ต้องทำการตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ การตรวจจับ ความร้อน ควัน รังสีหรือก๊าซ ระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ที่ใช้ สายล่อฟ้า อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รถยก และไฟส่องทางออกฉุกเฉิน เป็นต้น

4.10.3 เมื่อพบว่าอุปกรณ์ตามข้อ 4.10.2 ชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ

4.10.4 ต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกครั้ง พร้อมให้ตรวจสอบรายงานได้ตลอดเวลา

4.11 คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน

4.11.1 ต้องจัดเตรียมข้อแนะนำการปฏิบัติงานต่างๆ ให้พร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ดังนี้

4.11.1.1 การปฏิบัติงานกับวัตถุอันตราย แต่ละรายการหรือแต่ละประเภทของวัตถุอันตรายที่เก็บรักษา

4.11.1.2 ข้อมูลความปลอดภัยวัตถุอันตรายทุกรายการที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

4.11.1.3 การปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้

4.11.1.4 การปฏิบัติเมื่อสารเคมีหลั่งรั่วไหล

4.11.1.5 การปฐมพยาบาล

4.11.1.6 การกำจัดของเสีย

4.11.1.7 การปฏิบัติเมื่อรับสินค้าเข้าและออกจากสถานที่เก็บ

4.11.1.8 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการเก็บ

4.11.1.9 การสำรวจดูแลความเรียบร้อยประจำวัน

4.11.2 คำแนะนำการปฏิบัติงานประกอบด้วยขอบเขต ขั้นตอนและความรับผิดชอบ ใช้ภาษาสูปดาห์หรือสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย มีความถูกต้องชัดเจน เช่น สิ่งที่ต้องการให้ปฏิบัติ ต้องใช้คำว่า “ต้อง” หรือสิ่งที่ไม่ให้ปฏิบัติให้ใช้คำว่า “ห้าม”

4.11.3 ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามคำแนะนำการปฏิบัติงานประจำวันของตน

4.11.4 คำแนะนำการปฏิบัติงานทั้งหมด ต้องเก็บในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ สามารถเห็นได้ง่าย

4.12 การฝึกอบรม

การจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ให้มีความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย ดังนั้นการเก็บรักษาวัตถุอันตราย จึงต้องมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใหม่และผู้ปฏิบัติงานเดิมที่มีอยู่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อต่อไปนี้

4.12.1 การจำแนกวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ ข้อมูลความปลอดภัย และวิธีการจัดเก็บ

4.12.2 วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันส่วนบุคคล

4.12.3 วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและการซ้อมปฏิบัติงานแผนฉุกเฉิน

4.12.4 วิธีดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิง

4.12.5 การฝึกอบรมพนักงานขั้นระดับ

4.12.6 การจัดการเมื่อมีเหตุร้ายไฟไหม้ของวัตถุอันตราย

4.13 มาตรการการป้องกันอื่นๆ

4.13.1 กรณีมีการแบ่งถ่ายวัตถุอันตราย ต้องจัดสถานที่แบ่งถ่ายวัตถุอันตรายนอกอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย และจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมกับวัตถุอันตรายนั้น

4.13.2 จัดให้มีใบอนุญาตทำงานพร้อมมาตรการป้องกันอันตรายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่น การซ่อมบำรุงรักษา การก่อสร้างแก้ไขต่อเติม และการทำงานในที่สูง เป็นต้น

4.13.3 จัดให้มีการสำรวจและความเรียบร้อยของคลังสินค้าวัตถุอันตรายอย่างสม่ำเสมอ ตามความเหมาะสม หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น การชำรุดหรือร้าวไฟไหม้ของบรรจุภัณฑ์หรือหินห่อ และการวางลิ้งของในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วและจัดทำรายงานการสำรวจทุกครั้ง

4.13.4 ต้องเตรียมข้อมูลสำหรับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลจำเป็นกรณีเหตุเพลิงไหม้ โดยต้องปรับปรุงเป็นปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ชื่อทางการค้า ชื่อทางคมนาคม จำนวนชนิดบรรจุภัณฑ์หรือหินห่อ น้ำหนักรวม สถานที่จัดเก็บ ชนิดของสารดับเพลิงที่ใช้ รายการสินค้าหรือวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ

4.13.5 ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดเพลิงไหม้ ระเบิด ไฟชาร์ว หรือการร้าวไฟไหม้ของวัตถุอันตรายที่มีปริมาณมาก

5. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับวัตถุอันตรายบางประเภท

5.1 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัตถุอันตรายประเภทวัตถุระเบิด

5.1.1 ระเบียบกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ทหาร ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2542 แบ่งวัตถุระเบิดออกเป็น 6 หมู่ ตามลักษณะและ อันตรายเกี่ยวกับข้อที่เด่นชัด และมีศักยภาพในการก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สินดังนี้

5.1.1.1 หมู่ 1.1 ระเบิดเป็นกลุ่มก้อน (Mass-Detonating) ได้แก่ สารหรือสิ่งของที่ ก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิดอย่างรุนแรง

5.1.1.2 หมู่ 1.2 ระเบิดไม่เป็นกลุ่มก้อน มีสารเกิดระเบิด (Non Mass- Detonating, Fragment Producing) ได้แก่ สารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยการกระจายของสารเกิดเมื่อเกิดการระเบิด แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิดอย่างรุนแรง

5.1.1.3 หมู่ 1.3 เพลิงใหม่เป็นกลุ่มก้อน (Mass Fire) ได้แก่ สารหรือสิ่งที่ก่อให้ เกิดอันตรายจากเพลิงใหม่ ตามด้วยการระเบิดหรืออันตรายจากการกระจายของสารเกิดปะปัน หรือเกิดอันตราย ทึ่งสองอย่าง แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิดอย่างรุนแรง

5.1.1.4 หมู่ 1.4 เพลิงใหม่ปานกลาง ไม่มีแรงระเบิด (Moderate Fire, No Blast) ได้แก่ สารหรือสิ่งซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากนัก ผลของการระเบิดจำกัดอยู่ในเฉพาะที่บินห่อไม่มีการ กระจายของสารเกิด

5.1.1.5 หมู่ 1.5 สารที่ไม่ไวต่อการระเบิด แต่ถ้าเกิดระเบิดจะก่อให้เกิดอันตราย อย่างรุนแรงเช่นเดียวกับหมู่ 1.1 (Very Insensitive Substances Which have a Mass Explosion Hazard) ในสภาพการขนส่งธรรมชาตัวไปแล้ว สารชนิดนี้จะไม่ไวต่อการระเบิด และมีโอกาสน้อยมากในการเริ่ม จุดตัวจากการเผาไหม้เป็นการระเบิด

5.1.1.6 หมู่ 1.6 สารที่ไม่ว่องไวหรือเลือยมากต่อการระเบิด ซึ่งไม่ก่อให้เกิด อันตรายรุนแรงจากการระเบิด(Extremely Insensitive Articles Which do not have a Mass Explosion Hazard) สารในกลุ่มนี้จะเป็นสารที่ไม่มีความไว เลือยต่อการระเบิด ไม่มีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ได้

5.1.2 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัตถุอันตรายประเภทวัตถุระเบิด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด กระทรวงกลาโหมดังนี้

5.1.2.1 คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519

5.1.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช 2530

5.1.2.3 พระราชบัญญัติอาชีวะปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาชีวะปืน พุทธศักราช 2490

5.1.2.4 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด สำหรับโรงงานผลิตอาชีวะปืน พุทธศักราช 2542

5.1.2.5 ระเบียบกรรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย
และพลังงานทหาร ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด พุทธศักราช 2542

5.2 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัตถุอันตรายประเภทก๊าซ

5.2.1 การจัดเก็บก๊าซในอาคาร มีหลักเกณฑ์ดังนี้

5.2.1.1 ก๊าซทุกชนิดต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามที่ระบุในประกาศติดคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตราย และต้องมีฝาครอบป้องกันวาล์วปิดควบคู่กับบรรจุภัณฑ์นั้น
ตลอดเวลา

5.2.1.2 ให้มีการระบายน้ำอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล โดยให้มีอัตราการแลกเปลี่ยน
อากาศเป็น 2 เท่าของปริมาตรห้องต่อ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องห่างจากช่องระบายน้ำอากาศให้มีความเหมาะสม ตาม
หลักวิชาการ

5.2.1.3 ก๊าซพิษต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดก๊าซชนิดนั้นๆ

5.2.1.4 ก๊าซไวไฟต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดก๊าซชนิดป้องกันการระเบิด

5.2.1.5 อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในห้องจัดเก็บก๊าซไวไฟ ต้องใช้ชนิดป้องกันการ
ระเบิด

5.2.1.6 การจัดเก็บก๊าซไวไฟ พื้นท้องเป็นชนิดกันไฟฟ้าสถิต

5.2.1.7 ก๊าซพิษต้องเก็บในบริเวณที่มีการควบคุมการนำเข้า-ออก

5.2.1.8 ถังที่บรรจุก๊าซไวไฟและถังที่บรรจุก๊าซออกซิไดส์ ต้องวางไว้ให้ห่างกัน
อย่างน้อย 2 เมตร

5.2.1.9 ก๊าซภายใต้ความดันในการชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) รวมกับวัตถุ
อันตรายประเภทอื่น ควรจัดเก็บแบบแยกห่าง เช่น กำแพงกัน หรือตาข่ายเหล็ก เป็นต้น

5.2.1.10 ก๊าซภายใต้ความดันในการชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) ต้องจัดเก็บใน
อาคารเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจากแสงแดด

5.3 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัตถุอันตรายประเภทสารไวไฟ (3A และ 5.2)

5.3.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด

5.3.2 การจัดเก็บสารไวไฟ ควรมีระบบกระจายน้ำดับเพลิง และหัวรับน้ำดับเพลิง ในที่ที่
เหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ

5.3.2.1 กรณีมีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ
สารไวไฟ ควรมีกำแพงทนไฟ 90 นาที

5.3.2.2 กรณีไม่มีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ต้องมีกำแพงทนไฟที่ทนไฟ 180 นาที

5.3.2.3 กำแพงทนไฟระหว่างห้องต้องสูงกว่าหลังคาและยื่นออกจากผนังด้านข้าง
อย่างน้อย 0.30 เมตร หรือวิธีการอื่นๆ ที่สามารถป้องกันการลูก Alam ของไฟได้

5.3.3 ผนังอาคารเก็บสารไวไฟ หากท้นไวไฟได้น้อยกว่า 90 นาที อาคารนั้นต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 10 เมตร

5.3.4 ให้มีการระบายน้ำอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล โดยให้มีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศเป็น 5 เท่าของปริมาตรห้องต่อ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องแน่นของช่องระบายน้ำอากาศให้มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ

5.3.5 การถ่ายบรรจุของเหลวไวไฟ

5.3.5.1 ห้องที่ทำการถ่ายบรรจุต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด

5.3.5.2 ต้องมีมาตรการป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต เช่น เสื้อผ้า-ถุงเท้าที่ทำการเส้นไฟฟ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ และรองเท้าที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต เป็นต้น

5.3.5.3 ให้ต่อสายดินกับอุปกรณ์และถังที่เป็นโลหะ

5.3.5.4 สายท่อที่ใช้ในการถ่ายสารเคมีควรเป็นชนิดที่ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

5.3.5.5 ห้องถ่ายบรรจุควรเป็นห้องที่ปิดโล่งให้มีการระบายน้ำอากาศที่ดี

5.3.5.6 กรณีเป็นสารไวไฟที่ไม่ละลายน้ำพื้นต้องมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1% เพื่อให้ไหลลงระบายน้ำหรือลงบ่อกักเก็บที่สามารถควบคุมการระบายน้ำให้ไหลออกสู่ภายนอก

5.4 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัสดุอันตรายประเภทสารออกซิไดส์

5.4.1 การเก็บรวมกับสารอื่นๆ ให้เป็นไปตามตารางการจัดเก็บวัสดุอันตราย ในข้อ 3.3

5.4.2 ห้ามใช้แผ่นรองสินค้าที่ทำจากไม้ โดยเฉพาะสารออกซิไดส์ที่เป็นของเหลว

5.4.3 อาคารเก็บต้องเป็นชั้นเดียว ต้องมีกำแพงทนไฟไม่น้อยกว่า 90 นาที สูงกว่าหลังคา 1 เมตร และยืนออกจากผนังด้านข้าง 0.50 เมตร

5.4.4 ห้ามจัดเก็บวัสดุติดไฟ เช่น บรรจุภัณฑ์เปล่า แผ่นรองสินค้าเปล่า หรือวัสดุติดไฟอื่นๆ ไว้ในอาคารเดียวกับสารออกซิไดส์

6. การเก็บวัตถุอันตรายนอกอาคาร

6.1 บริเวณโดยรอบต้องป้องกันสถานที่ที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัย ได้แก่ ไม่ปล่อยไฟฟ้ารั่ว ไม่มีขยะหรือวัสดุอันตรายที่ติดไฟได้

6.2 บริเวณโดยรอบต้องไม่มีแหล่งความร้อน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุที่มีพื้นผิวร้อน ประกายไฟ เปลาไฟ และการเสียดสี

6.3 บริเวณที่เก็บต้องไม่เป็นที่จอดยานพาหนะหรือเส้นทางจราจร

6.4 พื้นดังแข็งแรงเพียงพอรับน้ำหนักวัตถุอันตรายที่จัดเก็บทึ่งหมวด ไม่ลื่น ไม่มีรอยร้าว แตกหักต่อน้ำ ทนต่อการกดกร่อน และต้องมีร่างระบายน้ำลงสู่บ่อ กักเก็บหรือเขื่อนที่สามารถควบคุมการระบายน้ำให้ไหลออกสู่ภายนอก

6.5 คำนึงถึงความเสื่อมสภาพของวัตถุอันตรายอันเนื่องจากอาการร้อนของประเทศไทย เช่น การจัดทำหลังคาป้องกันแสงแดดและฝน

6.6 การจัดวางภาชนะบรรจุให้ตั้งตรงบนแผ่นรองสินค้า การวางช้อนชั้นต้องสูงไม่เกิน 3 เมตร กรณีวางถังนานวนอนต้องมีลิ่มเพื่อป้องกันการกลิ้งของถัง

6.7 ต้องมีช่องทางเดินจากจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงไปสู่พื้นที่วางวัตถุอันตราย ที่มีความกว้างเพียงพอ และไม่มีสิ่งกีดขวางช่องทางเดิน

6.8 วัตถุอันตรายประเภท 1 2B 4.1A 4.2 4.3 5.1 5.2 และ 6.1 ไม่อนุญาตให้เก็บนอกอาคาร

6.9 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับวัตถุอันตรายประเภท 2A 3A 3B

6.8.1 วัตถุอันตรายประเภท 2A พื้นที่เก็บต้องมีหลังคาปิดคลุม ระยะห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 5 เมตร พื้นเรียบอยู่ในแนวระดับ มีวัสดุยึดถังก๊าซป้องกันไม่ให้ล้ม มีตาข่ายล้อมรอบ และจัดเก็บห่างจากตาข่ายไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่เก็บวัสดุอื่นๆ รวมกับถังก๊าซ

6.8.2 การเก็บวัตถุอันตรายประเภท 3A 3B นอกอาคาร พื้นที่เก็บต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 10 เมตร พื้นที่มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1% และมีร่างระบายน้ำวัตถุอันตรายที่หกร้าวไหลลงสู่บ่อ กักเก็บหรือเขื่อนที่สามารถควบคุมการระบายน้ำไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอก

เอกสารอ้างอิง

1. กรมการขนส่งทางบก, ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย (Thai Provision Volume II(TP II) Concerning the Transport of Dangerous Goods by Road), 2546
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ข้อกำหนดความปลอดภัยในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสหประชาชาติ (Storage of Hazardous Materials), 2540
3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, คู่มือการจัดเก็บสินค้าอันตรายและสารอันตรายอย่างปลอดภัย , 2544
4. กิญโญ พานิชพันธ์ และคณะ, หนังสือภัยจากสารเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย , 2544
5. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย, 2545
6. TIG Industrial , Safety Product Vol.4 , 2549
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
8. กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กฏกระทรวง(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
9. กรมโรงงานอุตสาหกรรม , ประกาศติดคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่องการขนส่งวัตถุอันตราย ทางบก พ.ศ.2545
10. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กฏกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ สุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน , 2547
11. สำนักงานพลังงานประมาณเพื่อสันติ, กฏกระทรวง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขและวิธีขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2546 ตามพระราชบัญญัติพลังงานประมาณเพื่อสันติ พ.ศ.2504
12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534
13. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2534
14. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2513) เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการ โรงงาน
15. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2530) เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการ โรงงาน
16. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดสำหรับโรงงานผลิตอาวุธเชิง พุทธศักราช 2542
17. ระเบียบกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยและพลังงานทหาร ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด พุทธศักราช 2542